กรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน
การอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ



โดย

กลุ่มสถานที่บรรจุและร้านจำหน่าย

กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว

คำนำ

กลุ่มสถานที่บรรจุและร้านจำหน่าย กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว มีภารกิจหลักในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ โดยผู้ประกอบกิจการที่มีความประสงค์จะประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ธพ.ก.๒) และผู้ประกอบกิจการที่ต้องการขอรับใบอนุญาตดังกล่าวต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ กฎกระทรวงสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่พิจารณาอนุญาตไม่เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาต อาจเกิดข้อผิดพลาดในการพิจารณาอนุญาตได้ ดังนั้นกลุ่มสถานที่บรรจุและร้านจำหน่าย กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานพิจารณาอนุญาตดังกล่าว ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

กลุ่มสถานที่บรรจุและร้านจำหน่าย
กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ผู้จัดทำ

สารบัญ

ขั้นตอนการดำเนินการ ๑

ระยะที่ ๑ รับคำขอรับใบอนุญาตสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ๒

๑.๑ ตรวจสอบเอกสารคำขอรับใบอนุญาต ๓

๑.๒ พิจารณาความปลอดภัยจากแบบและเอกสาร ๔

๑.๓ ตรวจสอบสถานที่จริง ๙

๑.๔ ออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ๙

ระยะที่ ๒ ออกใบอนุญาตสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ๑๐

๒.๑ ตรวจสอบเอกสาร ๑๑

๒.๒ ตรวจสอบและทดสอบด้านความปลอดภัย ๑๒

๒.๓ ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว ๑๒

๒.๔ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ๑๒

ภาคผนวก ๑ ๑๔

ภาคผนวก ๒ ๒๙

ภาคผนวก ๓ ๓๔

ภาคผนวก ๔ ๓๖

ภาคผนวก ๕ ๔๒

ขั้นตอนการดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ มี ๒ ขั้นตอน ตามคู่มือบริการประชาชน คือ

๑ รับคำขอรับใบอนุญาตสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ (ระยะที่ ๑)

๒ ออกใบอนุญาตสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ (ระยะที่ ๒)

ขั้นตอนที่ ๑ รับคำขอรับใบอนุญาตสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ (ระยะที่ ๑)

๑.๑ ตรวจสอบเอกสารคำขอรับใบอนุญาตฯ

๑.๒ พิจารณาความปลอดภัยจากแบบและเอกสาร

๑.๓ ตรวจสอบสถานที่จริง

๑.๔ ออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาตสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ

ขั้นตอนที่ ๒ ออกใบอนุญาตสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ (ระยะที่ ๒)

๒.๑ ตรวจสอบเอกสาร

๒.๒ ตรวจสอบสถานที่จริง

๒.๓ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

ระยะที่ ๑
รับคำขอรับใบอนุญาตสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงเก็บ

ขั้นตอนที่ ๑.๑ ตรวจสอบเอกสารคำขอรับใบอนุญาตฯ

ให้ตรวจสอบความครบถ้วนตามรายการเอกสารดังต่อไปนี้

ก. คำขอฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑. คำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการ (ธพ.ก.๑) ระยะที่ ๑ (ดูตัวอย่างที่หน้า ๑๕-๑๗)

๒. เอกสารประจำตัวของผู้ยื่นขออนุญาต บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต (กรณีบุคคลธรรมดา) หนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจ (กรณีนิติบุคคล)

๓. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ (ดูตัวอย่างที่หน้า ๑๘)

๔. เอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน/ น.ส.๓ / น.ส.๓ ก/ อื่นๆ (ดูตัวอย่างที่หน้า ๑๙)

๕. เอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่าว (ดูตัวอย่างที่หน้า ๒๐)

๖. หนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง (ดูตัวอย่างที่หน้า ๒๑)

๗. รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด (ดูตัวอย่างที่หน้า ๒๒-๒๗)

๘. หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ดูตัวอย่างที่หน้า ๒๘)

ข. แบบสำหรับยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ

๑. แผนผังโดยสังเขป (ดูตัวอย่างที่หน้า ๓๐)

๒. แผนผังบริเวณ (ดูตัวอย่างที่หน้า ๓๑)

- ที่เก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว
- อุปกรณ์ดับเพลิง
- แผนผังระบบไฟฟ้า

๓. แบบก่อสร้างโรงเก็บ (ดูตัวอย่างที่หน้า ๓๒)

๔. แบบก่อสร้างกำแพงกันไฟ (ถ้ามี) (ดูตัวอย่างที่หน้า ๓๓)

- แปลนพื้น
- แปลนฐานราก
- รูปด้าน
- รูปตัด
- รายละเอียดแสดงส่วนต่าง ๆ ของกำแพงกันไฟ

ค. รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของโรงเก็บ กำแพงกันไฟ หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

หมายเหตุ: แบบและรายการคำนวณข้างต้นจะต้องได้รับการรับรองการออกแบบโดยวิศวกรออกแบบ ทั้งนี้ วิศวกรออกแบบต้องมีคุณสมบัติ และคุณวุฒิตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญขึ้นไป (ดูตัวอย่างที่หน้า ๒๒-๒๘)

ขั้นตอนที่ ๑.๒ พิจารณาความปลอดภัยจากแบบและเอกสาร

หลังจากตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในขั้นตอนที่ ๑.๑ แล้ว ให้ทำการตรวจสอบแบบและเอกสารประกอบต่างๆตามข้อกฎหมายที่กำหนดในตารางตรวจสอบด้านความปลอดภัย ดังนี้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบด้านความปลอดภัย

A. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้ง การอนุญาต และอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖

B. กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. ๒๕๖๐

C. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหาย จากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗

D กฎกระทรวง ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๔

E ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับลักษณะ การติดตั้ง และการทดสอบและตรวจสอบ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในโรงเก็บ พ.ศ. ๒๕๖๑

วิธีการใช้งานตารางตรวจสอบด้านความปลอดภัย

๑. ข้อมูลที่ปรากฏในคอลัมน์ " ข้อกฎหมาย " ในตารางตรวจสอบด้านความปลอดภัย หมายถึงข้อกฎหมายที่ใช้ในการอ้างอิง เช่น " B-๖ (๑) " หมายถึง ข้อ ๖ (๑) ของ กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ข้อมูลที่ปรากฏในคอลัมน์ " เอกสารหรือแบบก่อสร้าง " ในตารางตรวจสอบด้านความปลอดภัย หมายถึงให้ดูตัวอย่างการพิจารณาเอกสารหรือแบบก่อสร้างจากแบบตัวอย่างที่ปรากฏใน ภาคผนวก ๒

รายการตรวจสอบแบบสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อกฎหมาย	เอกสารหรือแบบก่อสร้าง	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
				ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	
	กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ พ.ศ. ๒๕๖๐					
๑	**หมวด ๒ ที่ตั้ง ลักษณะ และแผนผัง**					
๑.๑	ข้อ ๕ โรงเก็บต้องตั้งอยู่ในอาคารเอกเทศ ไม่ตั้งอยู่ในตึกแถว ห้องแถว อาคารชุด อาคารสรรพสินค้าหรืออาคารแสดงสินค้า และต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้	B-๕	แบบผังบริเวณ			ตย.หน้า ๓๑
๑.๒	(๑) บริเวณที่เก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว ต้องอยู่ห่างจาก แหล่งที่มีเปลวไฟ ประกายไฟ หรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร	B-๕ (๑)	แบบผังบริเวณ			ตย.หน้า ๓๑
๑.๓	(๒) พื้นของโรงเก็บต้องแข็งแรง เรียบ และผิวพื้นต้องเป็นวัสดุที่ทำให้เกิดประกายไฟจากการเสียดสีได้ยาก เช่น ซีเมนต์ขัดมัน หินเกล็ดขัดมัน หรือกระเบื้องยาง โดยระดับพื้นภายในของ โรงเก็บต้องไม่ต่ำกว่าระดับพื้นภายนอก	B-๕ (๒)	แบบผังบริเวณ			ตย.หน้า ๓๑
๑.๔	(๓) พื้นของโรงเก็บต้องไม่มีร่อง บ่อ หรือที่ต่ำ ซึ่งจะเป็นที่สะสมก๊าซปิโตรเลียมเหลวได้ ถ้าจำเป็นต้องมีร่อง บ่อ หรือที่ต่ำอยู่ในโรงเก็บ ต้องทำท่อหรือรางระบายก๊าซปิโตรเลียมเหลวออกสู่ ภายนอกอย่างเพียงพอ โดยท่อหรือรางระบายก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องแยกจากท่อหรือทางระบายน้ำ	B-๕ (๓)	แบบผังบริเวณ			ตย.หน้า ๓๑

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อกฎหมาย	เอกสารหรือแบบก่อสร้าง	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
				ถูกต้อง	ไม่ถูกต้อง	
๑.๕	ข้อ ๖ โรงเก็บที่มีปริมาณการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวเกิน ๒,๔๐๐ ลิตรขึ้นไป ต้องปฏิบัติ ตามข้อ ๕ และต้องเป็นอาคารชั้นเดียว สร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือแนวเขต ที่ดินของบุคคลอื่นไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร หากมีผนัง ผนังทุกด้านต้องมีช่องระบายอากาศในระดับชิดพื้น ในกรณีที่ไม่มีผนังตามวรรคหนึ่ง ต้องมีรั้วโปร่งทำด้วยวัสดุทนไฟสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร ห่างจากขอบโรงเก็บไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร และที่รั้วโปร่งต้องมีทางเข้าออกอย่างน้อยสองทาง ทางเข้าออกดังกล่าวต้องมีประตูโปร่งที่เปิดออกด้านนอก ถ้าไม่อาจจัดให้โรงเก็บอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นตามวรรคหนึ่งได้ต้องสร้างกำแพงกันไฟด้านนั้นสูงไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร และอยู่ห่างจากขอบโรงเก็บไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ เมตร โดยไม่ต้องมีรั้วโปร่งด้านนั้นก็ได	B-๖	แบบผังบริเวณ			ตย.หน้า ๓๑
๑.๖	ข้อ ๗ แผนผังและรูปแบบของโรงเก็บต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้	B-๗				ตย.หน้า ๓๑
๑.๗	(๑) แผนผังโดยสังเขปแสดงตำแหน่งที่ตั้งของโรงเก็บ กำแพงกันไฟ พร้อมสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่อยู่รอบเขตโรงเก็บ ภายในระยะไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ เมตร	B-๗ (๑)	แผนผังโดยสังเขป			ตย.หน้า ๓๐
๑.๘	(๒) แผนผังบริเวณแสดงตำแหน่งที่เก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือกระป๋อง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว อุปกรณ์ดับเพลิง และแผนผังระบบไฟฟ้า	B-๗ (๒)	แบบผังบริเวณ			ตย.หน้า ๓๑
๑.๙	(๓) แบบก่อสร้างและรายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของอาคารโรงเก็บ และกำแพงกันไฟ	B-๗ (๓)	แบบก่อสร้าง			ตย.หน้า ๓๒

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อกฎหมาย	เอกสารหรือแบบก่อสร้าง	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
๒	**หมวด ๓ การเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว**					
๒.๑	ข้อ ๙ การเก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในบริเวณที่เก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้	B-๙				
๒.๒	(๑) ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มให้ลิ้นปิดเปิดอยู่ข้างบน ถ้าเป็นลิ้นปิดเปิดแบบที่มีฝาครอบ ต้องปิดฝาครอบตลอดเวลา	B-๙ (๑)	แบบผังบริเวณ			ตย.หน้า ๓๑
๒.๓	(๒) ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มให้ห่างจากผนังไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร และห่างจาก เชิงบันไดหรือประตูภายในอาคารไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร	B-๙ (๒)	แบบผังบริเวณ			ตย.หน้า ๓๑
๒.๔	(๓) ตั้งถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มเป็นแถวเรียงชิดกันได้ไม่เกินสามแถว และสูงไม่เกิน ๒.๐๐ เมตร	B-๙ (๓)	แบบผังบริเวณ			ตย.หน้า ๓๑
๒.๕	ข้อ ๑๐ การเก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องมีปริมาณไม่เกิน ๒,๔๐๐ ลิตรต่อหนึ่งกลุ่ม และแต่ละกลุ่มต้องห่างกันไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร	B-๑๐	แบบผังบริเวณ			ตย.หน้า ๓๑
๒.๖	ข้อ ๑๑ บริเวณอันตรายของโรงเก็บ ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ออกตามมาตรา ๗	B-๑๑	แบบระบบไฟฟ้า			ตย.หน้า ๓๑
๒.๗	ข้อ ๑๓ โรงเก็บต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หรือน้ำยาดับเพลิง หรือเครื่องดับเพลิงชนิดอื่นที่มิใช่เครื่องดับเพลิงชนิดฟองก๊าซ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖.๘ กิโลกรัมตามมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ไว้ที่ประตูทางเข้าออกของบริเวณที่เก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างน้อย ๑ เครื่อง และบริเวณที่เก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างน้อย ๑ เครื่องต่อปริมาณการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว ๑,๒๐๐ ลิตร โดยเศษของ ๑,๒๐๐ ลิตรให้คิดเป็น ๑,๒๐๐ ลิตร	B-๑๓	แบบระบบดับเพลิง			ตย.หน้า ๓๑

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	ข้อกฎหมาย	เอกสารหรือแบบก่อสร้าง	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
๓	**หมวด ๔ การป้องกันและระงับอัคคีภัย**					
๓.๑	ข้อ ๑๔ โรงเก็บต้องติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงหรือระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ที่สามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยได้ครอบคลุมบริเวณที่เก็บถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลว	B-๑๔	แบบระบบดับเพลิง			ตย.หน้า ๓๑
๓.๒	ข้อ ๑๖ โรงเก็บต้องติดตั้งเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วไว้ที่บริเวณกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มหรือกระป๋องก๊าซปิโตรเลียมเหลวอย่างน้อยกลุ่มละ ๑ เครื่องและต้องตรวจสอบให้เครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซปิโตรเลียมเหลวรั่วอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และเปิดใช้งานตลอดเวลา	B-๑๖	แบบระบบไฟฟ้า			ตย.หน้า ๓๑

๑.๓ ตรวจสอบสถานที่จริง

เมื่อได้ทำการตรวจสอบแบบและพบว่า แบบดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่ต้องทำการตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงเพื่อเปรียบเทียบกับรายการที่ต้องพิจารณาในหัวข้อที่แล้ว ดังนี้

๑ ความถูกต้องของที่ดินแปลงที่ขออนุญาต

๒ ขนาดของแนวเขตที่ดินตรงตามขนาดที่ระบุในผังบริเวณ

๓ สิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่โดยรอบโรงเก็บ ตามแผนผังสังเขป

๑.๔ ออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

เมื่อได้ทำการตรวจสอบเอกสารคำขอและแบบต่างๆ รวมทั้งสถานที่จริงแล้ว ปรากฏว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ให้เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือให้ผู้มีอำนาจในการอนุญาตลงนามเพื่อออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาตฯ (ดูตัวอย่างที่หน้า ๓๕)

ระยะที่ ๒
ออกใบอนุญาตสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงเก็บ

๒.๑ ตรวจสอบเอกสาร

ในขั้นตอนนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะนำส่งเอกสารให้กรมธุรกิจพลังงาน โดยเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย

๑. คำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการ (ธพ.ก.๑) ระยะที่ ๒ (ดูตัวอย่างที่หน้า ๓๗-๓๙)

๒. สำเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัย ต้องเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามผู้ได้รับความเสียจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีเงื่อนไขที่จะต้องตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

๑) ชื่อและที่อยู่ผู้เอาประกัน

๒) ลักษณะกิจการ

๓) สถานที่เอาประกัน

๔) อาณาเขตความคุ้มครอง

๕) ระยะเวลาประกันภัย

๖) ข้อตกลงคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิด สำหรับสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ จำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในการประกันภัยสำหรับความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดขึ้นต่อครั้ง ให้มีจำนวนเงินการชดใช้ต่อผู้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนเงิน ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีค่ารักษาพยาบาลให้จ่ายตามความเป็นจริงไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน

(๒) กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือเสียชีวิตให้จ่าย ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน

(๓) กรณีทรัพย์สินเสียหายให้จ่ายตามความเป็นจริงสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

แต่ทั้งนี้ในกรณี(๑) และ (๒) รวมกันต้องไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน

(ดูตัวอย่างที่หน้า ๔๐)

๔. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ซึ่งมีเงื่อนไขที่จะต้องตรวจสอบ

๑) ประเภทผู้ปฏิบัติงาน

๒) วันออกบัตร วันหมดอายุ

(ดูตัวอย่างที่หน้า ๔๑)

๒.๒ ตรวจสอบด้านความปลอดภัยของสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ

การตรวจสอบรายงานผลการทดสอบด้านความปลอดภัยการทดสอบและตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ต้องดำเนินการตรวจสอบโดยวิศวกรทดสอบและตรวจสอบที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงานตาม ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง คุณสมบัติและคุณวุฒิของผู้ทดสอบและตรวจสอบถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ และการออกใบรับรองให้เป็นผู้ทดสอบและตรวจสอบ

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงานได้ที่เว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงานหัวข้อการบริการงานด้านวิศวกรรม ทั้งนี้ รายงานผลการทดสอบจะต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กรมธุรกิจพลังงานได้เห็นชอบไว้

ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ทดสอบและตรวจสอบ ให้ทำการตรวจสอบโดยพนักงานเจ้าหน้าที่

๒.๓ ตรวจสอบของสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว

เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบการก่อสร้างและอุปกรณ์ต่างๆ ให้ตรงตามแบบที่ได้ให้ความเห็นชอบในระยะที่ ๑ (คำสั่งรับคำขอฯ)

๒.๔ ออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

ก่อนดำเนินการออกใบอนุญาต เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุก๊าซ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมดังนี้

๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ฉบับละ ๒๐๐ บาท

๒) การอนุญาตให้ใช้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม ให้คิดค่าธรรมเนียมการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว จากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มรวมกัน ดังต่อไปนี้

(ก) ปริมาณรวมไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๓๐๐ บาท


(ข) ปริมาณที่เกินจาก ๑๐,๐๐๐ ลิตร ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท

เมื่อได้ทำการตรวจสอบเอกสารต่างๆแล้ว ปรากฏว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด สามารถออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บได้ ให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือให้ผู้มีอำนาจในการอนุญาตลงนามในหนังสือดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ผู้ขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียมข้างต้นก่อนขอรับใบอนุญาต (ดูตัวอย่างที่หน้า ๔๓-๔๗)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ๑
ตัวอย่างเอกสาร
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ระยะที่ ๑

ตัวอย่าง คำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการ (ธพ.ก.๑) ระยะที่ ๑

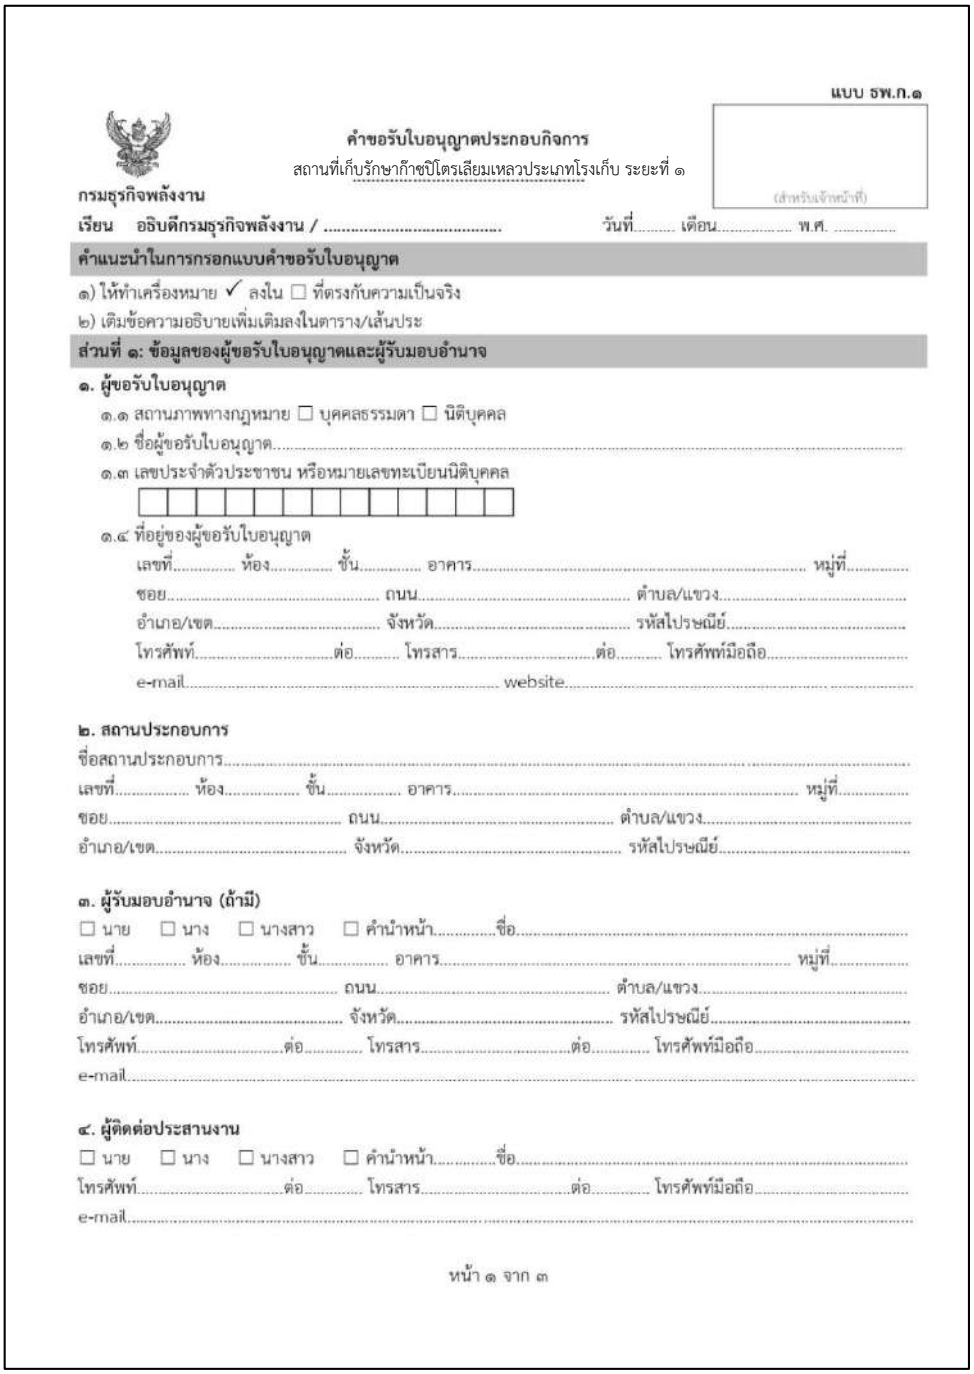

แบบ ธพ.ก.๑

คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ระยะที่ ๑

(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กรมธุรกิจพลังงาน

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ..... วันที่..... เดือน..... พ.ศ. .....

คำแนะนำในการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาต

๑) ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับความเป็นจริง

๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/เส้นประ

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับมอบอำนาจ

๑. ผู้ขอรับใบอนุญาต

๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล

๑.๒ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต.....

๑.๓ เลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

๑.๔ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต

เลขที่..... ห้อง..... ชั้น..... อาคาร..... หมู่ที่.....

ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....ต่อ..... โทรสาร.....ต่อ..... โทรศัพท์มือถือ.....

e-mail..... website.....

๒. สถานประกอบการ

ชื่อสถานประกอบการ.....

เลขที่..... ห้อง..... ชั้น..... อาคาร..... หมู่ที่.....

ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

๓. ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คำนำหน้า.....ชื่อ.....

เลขที่..... ห้อง..... ชั้น..... อาคาร..... หมู่ที่.....

ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....ต่อ..... โทรสาร.....ต่อ..... โทรศัพท์มือถือ.....

e-mail.....

๔. ผู้ติดต่อประสานงาน

☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คำนำหน้า.....ชื่อ.....


โทรศัพท์.....ต่อ..... โทรสาร.....ต่อ..... โทรศัพท์มือถือ.....

e-mail.....

หน้า ๑ จาก ๓

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งระบุระยะที่ ๑ ต่อท้ายประเภทกิจการ

ตัวอย่าง คำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการ (ธพ.ก.๑) ระยะที่ ๑ (หน้า ๒)

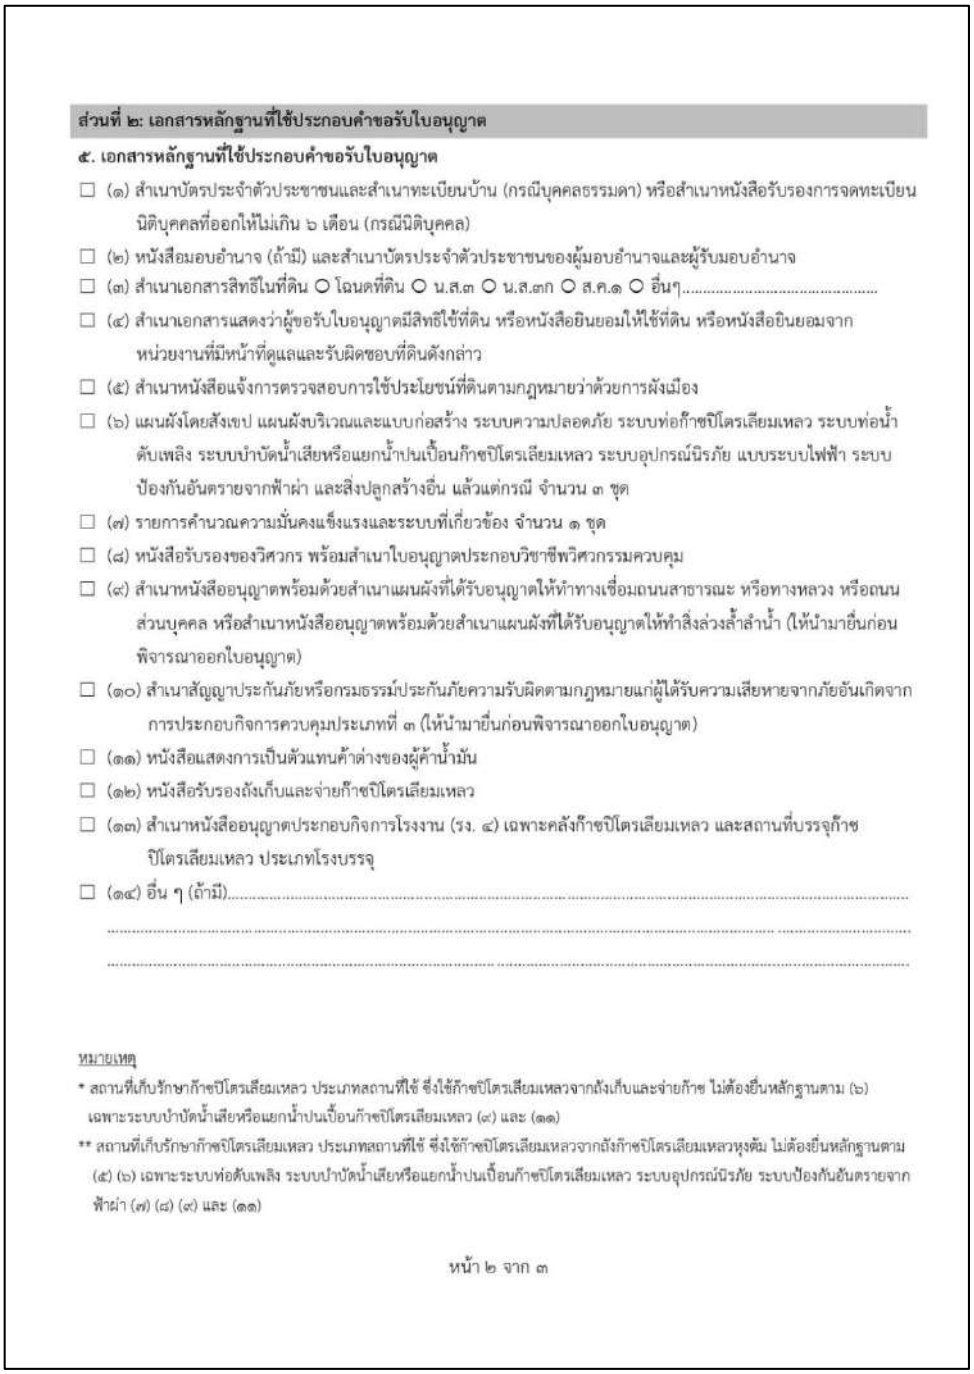

ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอรับใบอนุญาต

๕. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอรับใบอนุญาต

☐ (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)

☐ (๒) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

☐ (๓) สำเนาเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ○ โฉนดที่ดิน ○ น.ส.๓ ○ น.ส.๓ก ○ ส.ค.๑ ○ อื่นๆ.....

☐ (๔) สำเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่าว

☐ (๕) สำเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

☐ (๖) แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบท่อน้ำดับเพลิง ระบบบำบัดน้ำเสียหรือแยกน้ำปนเปื้อนก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบอุปกรณ์นิรภัย แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า และสิ่งปลูกสร้างอื่น แล้วแต่กรณี จำนวน ๓ ชุด

☐ (๗) รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด

☐ (๘) หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

☐ (๙) สำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ทำทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคล หรือสำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (ให้นำมายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)

☐ (๑๐) สำเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้นำมายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)

☐ (๑๑) หนังสือแสดงการเป็นตัวแทนค้าต่างของผู้ค้าน้ำมัน

☐ (๑๒) หนังสือรับรองถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว

☐ (๑๓) สำเนาหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. ๔) เฉพาะคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว และสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ

☐ (๑๔) อื่น ๆ (ถ้ามี).....

.....

.....

หมายเหตุ

* สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังเก็บและจ่ายก๊าซ ไม่ต้องยื่นหลักฐานตาม (๖) เฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียหรือแยกน้ำปนเปื้อนก๊าซปิโตรเลียมเหลว (๙) และ (๑๑)

** สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม ไม่ต้องยื่นหลักฐานตาม (๕) (๖) เฉพาะระบบท่อดับเพลิง ระบบบำบัดน้ำเสียหรือแยกน้ำปนเปื้อนก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบอุปกรณ์นิรภัย ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (๗) (๘) (๙) และ (๑๑)

หน้า ๒ จาก ๓

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

ตัวอย่าง คำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการ (ธพ.ก.๑) ระยะที่ ๑ (หน้า ๓)

ส่วนที่ ๓: ลักษณะการประกอบกิจการ

๖. ข้อมูลภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ประเภท	ปริมาตรต่อถัง (ลิตร)	จำนวน (ถัง)	ปริมาณรวม (ลิตร)
๑. ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว			
๒. ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม			
ปริมาณรวม			

๗. ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี)

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ขอรับใบอนุญาต


( )

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

หน้า ๓ จาก ๓

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

ตัวอย่าง หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์

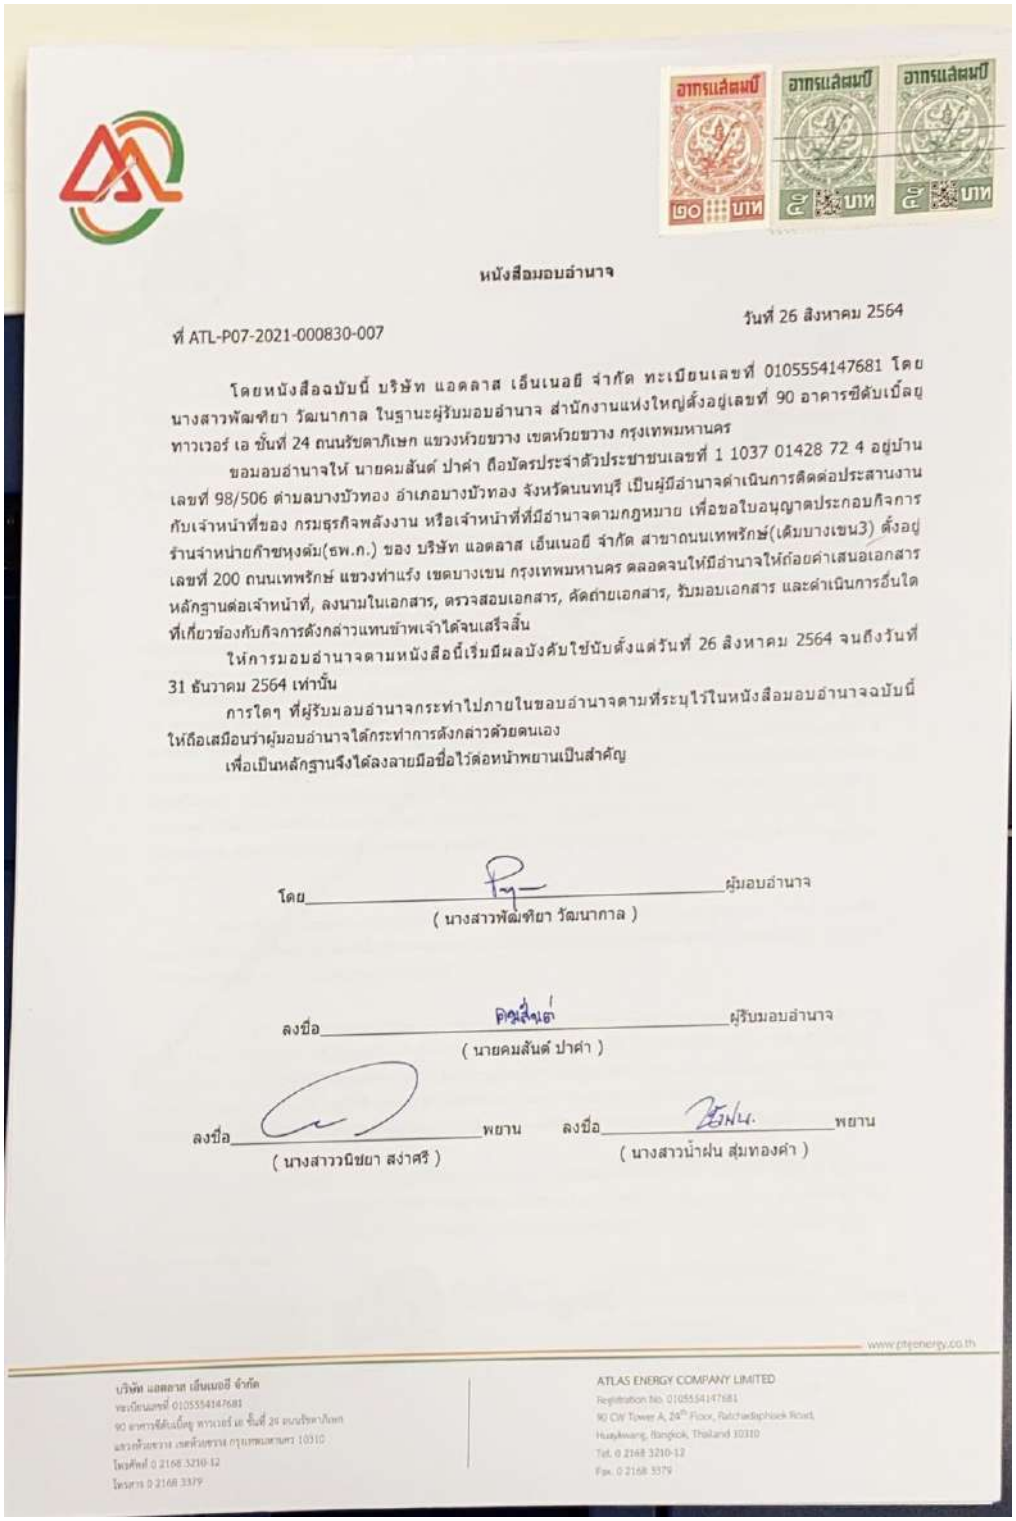

หนังสือมอบอำนาจ

ที่ ATL-P07-2021-000830-007

วันที่ 26 สิงหาคม 2564

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105554147681 โดย นางสาวพัฒฑิยา วัฒนากาล ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 24 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ขอมอบอำนาจให้ นายคมสันต์ ปาค่า ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 1 1037 01428 72 4 อยู่บ้านเลขที่ 98/506 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ กรมธุรกิจพลังงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม(ธพ.ก.) ของ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด สาขาถนนเทพรักษ์(เดิมบางเขน3) ตั้งอยู่เลขที่ 200 ถนนเทพรักษ์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ตลอดจนให้มีอำนาจให้ถ้อยคำเสนอเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่, ลงนามในเอกสาร, ตรวจสอบเอกสาร, คัดถ่ายเอกสาร, รับมอบเอกสาร และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวแทนข้าพเจ้าได้จนเสร็จสิ้น

ให้การมอบอำนาจตามหนังสือนี้เริ่มมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

การใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไปภายในขอบอำนาจตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ให้ถือเสมือนว่าผู้มอบอำนาจได้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง

เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

โดย_____ผู้มอบอำนาจ
(นางสาวพัฒฑิยา วัฒนากาล)

ลงชื่อ_____ผู้รับมอบอำนาจ
(นายคมสันต์ ปาค่า)

ลงชื่อ_____พยาน
(นางสาววนิชยา สงาศรี)

ลงชื่อ_____พยาน
(นางสาวน้ำฝน สุ่มทองคำ)


www.gheenergy.co.th

บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105554147681
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 24 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0 2168 3210-12
โทรสาร 0 2168 3379

ATLAS ENERGY COMPANY LIMITED
Registration No. 0105554147681
90 CW Tower A, 24th Floor, Ratchadaphisek Road,
Huaykwang, Bangkok, Thailand 10310
Tel. 0 2168 3210-12
Fax. 0 2168 3379

หมายเหตุ : เอกสารมอบอำนาจต้องระบุอำนาจการในกระทำการใดๆ แทนผู้มอบอำนาจ และต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน

ตัวอย่าง เอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน/ น.ส.๓ / น.ส.๓ ก/ อื่นๆ

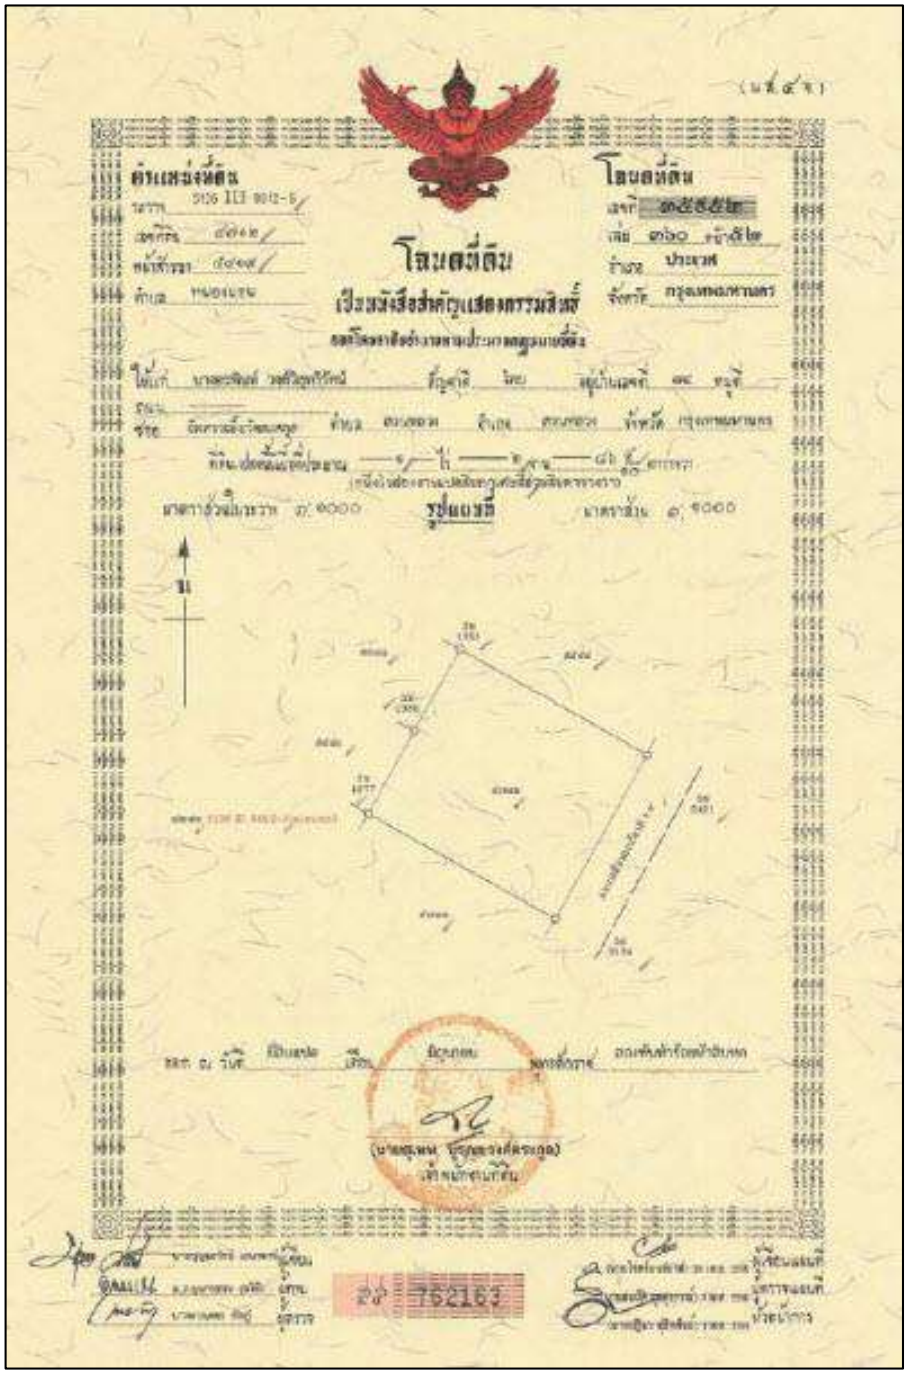

หมายเหตุ : ตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่ดินต้องสอดคล้องกับแบบแผนผังบริเวณ

ตัวอย่าง เอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินหรือหนังสือยินยอมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่าว

หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน

ทำที่.....


วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า ..... อายุ ..... ปี
เป็นผู้ถือบัตรประชาชนเลขที่ .....ออกให้ ณ .....เมื่อวันที่ .....
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....
จังหวัด .....
เป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินเลขที่.....
และสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....
ยินยอมให้ .....
ใช้ที่ดินในการ.....

ลงชื่อ ..... ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(.....)

หมายเหตุ : ผู้ยินยอมให้ใช้ที่ดินต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินอ้างอิงจากโฉนดที่ดิน

ตัวอย่าง หนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

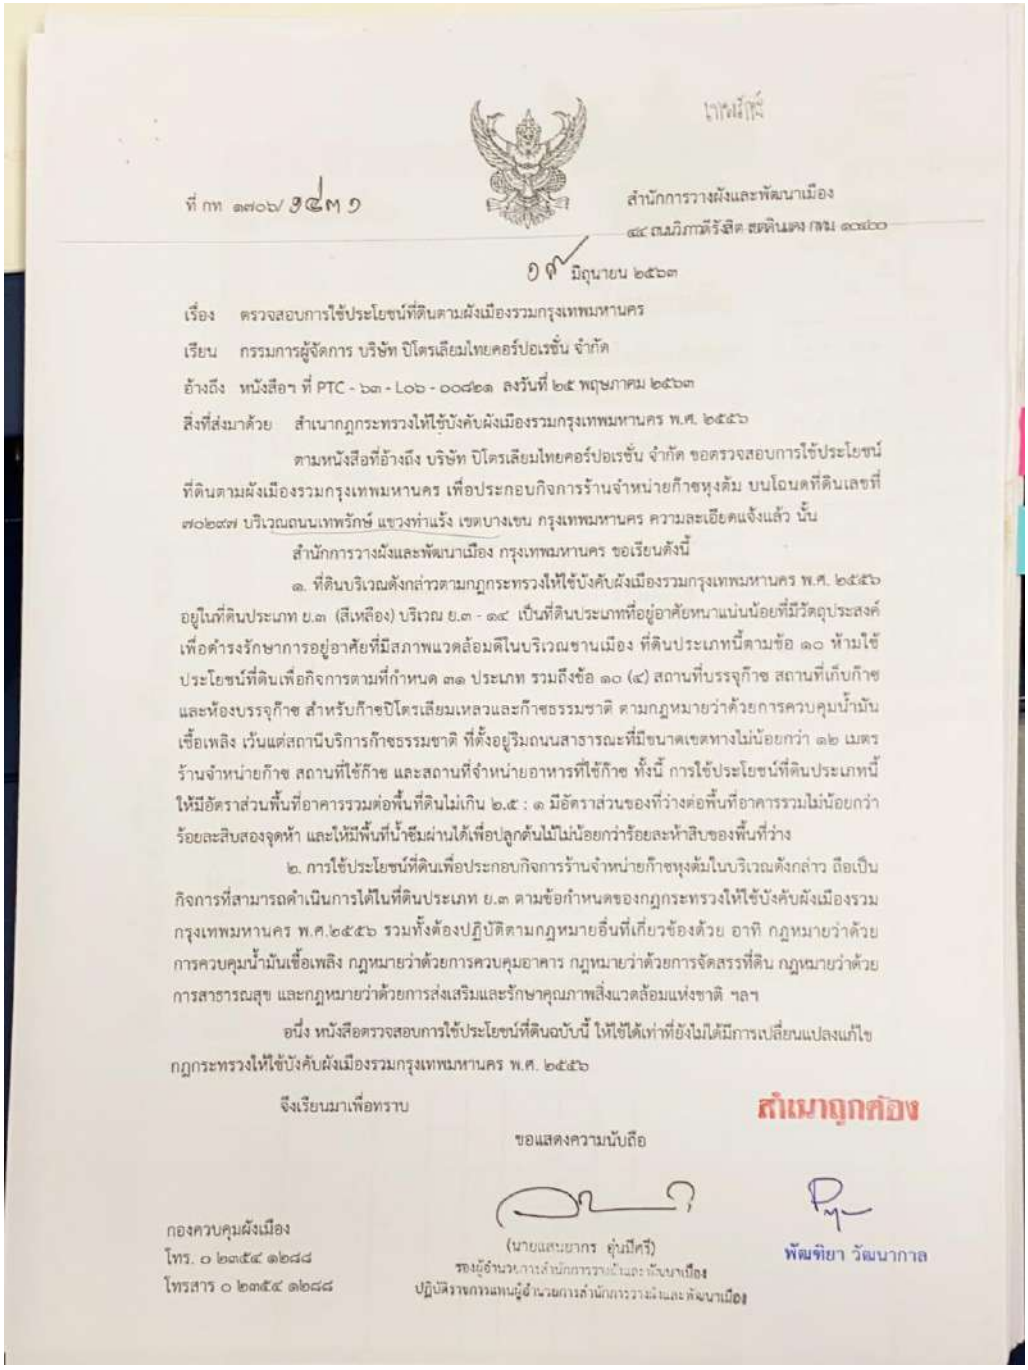

ที่ กท ๑๗๐๖/ ๑๔๓๑ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
๔๕ ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กทม ๑๐๙๐๐

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด

อ้างถึง หนังสือฯ ที่ PTC - ๖๓ - L๐๖ - ๐๐๔๒๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนากฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบกิจการร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้ม บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๐๒๔๗ บริเวณถนนเทพรักษ์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ขอเรียนดังนี้

๑. ที่ดินบริเวณดังกล่าวตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ อยู่ในที่ดินประเภท ย.๓ (สีเหลือง) บริเวณ ย.๓ - ๑๕ เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมือง ที่ดินประเภทนี้ตามข้อ ๑๐ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามที่กำหนด ๓๑ ประเภท รวมถึงข้อ ๑๐ (๔) สถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บก๊าซ และห้องบรรจุก๊าซ สำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง เว้นแต่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ร้านจำหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ให้มีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินไม่เกิน ๒.๕ : ๑ มีอัตราส่วนของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมไม่น้อยกว่าร้อยละสิบสองจุดห้า และให้มีพื้นที่น้ำซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของพื้นที่ว่าง

๒. การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มในบริเวณดังกล่าว ถือเป็นกิจการที่สามารถดำเนินการได้ในที่ดินประเภท ย.๓ ตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฯลฯ

อนึ่ง หนังสือตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินฉบับนี้ ให้ใช้ได้เท่าที่ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สำเนาถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายแสนยากร คุ่นปีหรี)
รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

พัฒชิยา วัฒนากาล

กองควบคุมผังเมือง
โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๑๒๘๘
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๑๒๘๘

หมายเหตุ : ที่ดินที่ใช้ประกอบกิจการต้องตรงกับที่ดินที่ขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองพื้นที่นั้นๆ

ตัวอย่าง รายการคำนวณความแข็งแรง

CET ENGINEERING COMPANY LIMITED
39/340 Moo.3 Taladkwan Muang Nonthaburi Nonthaburi T.084-4496-777
Project :
Owner :
Location :

เกณฑ์การออกแบบ

คอนกรีตเสริมเหล็ก	=	EIT 1007-34
fc'	=	240 กก/ตร.ซม.
fc	=	108.00 กก/ตร.ซม.
USE	=	108.00 กก/ตร.ซม.
fs (RB)	=	1,200 กก/ตร.ซม.
fs (DB)	=	1,500 กก/ตร.ซม.
n	=	8.650
USE n	=	9.000
k RB	=	0.448 (ROUND BAR)
k DB	=	0.393 (DEFORMED BAR)
R RB	=	20.56 kg./sq.cm.
R DB	=	18.45 kg./sq.cm.
j RB	=	0.851 (ROUND BAR)
j DB	=	0.869 (DEFORMED BAR)
Vc = 0.29SQRT(fc')	=	4.49 กก/ตร.ซม.
Vcs = 0.53SQRT(fc')	=	8.21 กก/ตร.ซม.
u = 2.29SQRT(fc')/D	=	29.56 กก/ตร.ซม.สำหรับเหล็กเสริมบน
u = 3.23SQRT(fc')/D	=	41.70 กก/ตร.ซม.สำหรับเหล็กเสริมล่าง

Simple Beam **B-2**

TRY B	=	20 cm.	f's	=	1543.14 ksc.	
T	=	40 cm.	Mr	=	5051.62 kg-m.	
SPAN	=	6.25 m.	Vc	=	3324.57 kg	
BEAM	=	192 kg./m.	M'	=	-2893.42 kg-m.	
wall	=	250 kg./m.	ASR	=	4.48 cm2	
Floor+LL	=	0 kg./m.	AS1	=	0.00 cm2	
P	=	0 kg.	ASC	=	0.00 cm2	
Wtotal	=	442 kg./m.	AST	=	4.48 cm2	
M	=	2158 kg.m	V'	=	-1943.32 kg	
V	=	1381 kg.	S	=	-12.93 cm.	
R	=	18.45	**Asc**	=	**0.00** cm^2	
d'	=	3.00 cm.	**Ast**	=	**4.48** cm^2	
d	=	37.00 cm.				

MOMENT FACTOR
M^+ = 8

B-2
COMPRESSION
20
40
TENSION

3 DB 12
1 u 6 @ 20 cm
2 DB 12
2 DB 12

PASS_OK
As= 3.39 cm^2
เสริมพิเศษ
As= 4.53 cm^2
PASS_OK

ปกิธิ พรหมลาบา ณ สกลนคร
สน.9187 T.084-449-6777

หมายเหตุ : ตรวจสอบรายการคำนวณให้มีความสอดคล้องกับแบบก่อสร้าง

ตัวอย่าง รายการคำนวณความแข็งแรง

CET ENGINEERING	CET ENGINEERING COMPANY LIMITED 39/340 Moo 3 Taladkwan Muang Nonthaburi Nonthaburi T.084-4496-777		PAVEMENT		
Email: indy-engineer@live.com	Project :	แบบอาคาร คสล.1 ชั้น และโครงหลังคาเหล็ก	Date	16/7/2012 14:45	
	Owner :	นางสาวชุติญา หลิมปิชาติ	Made by	Checked	Sheet no.
	Location :	อ.เขาสมิง จ.ตราด	PAP		1

Formula 3.20 refer to Principles of pavement design by E.J. Yoder

fc	=	W*L*f/24h	
fc	=	unit stress in the concrete in psi	
W	=	weight of slab, psf 12.5 lb/ft^2	12.5 lb/ft^2
L	=	length of slab in feet	
f	=	average coefficient of subgradebresistance,1.50	
h	=	depth of slab in inch 6 inch	

		L = 4.0 m	L = 4.3 m	L = 4.5 m	L = 5.0 m	
fc	=	10.25	11.02	11.53	12.82	psi
fc	=	146.86	156.79	164.08	182.31	ksc
fc'	=	324.11	348.42	364.63	406.14	ksc
Joint shall be provide		4.0 m	4.3 m	4.5 m	5.0 m	

Design strength of concrete shall be 350 ksc ***

W(DL)	=	74	lb/sq.ft
l	=	13.1	ft (4- 5 m)
fs	=	46,086	psi (5400 ksc)

The coefficient of friction between the slab of subgrade = 2.0, then

As req'd	=	l*W/fs	inch^2/ft
	=	0.0210	inch^2/ft
	=	0.44	cm^2/m
Wire mesh Use Ø 4 @0.20 m	=	0.63	cm^2/m OK***

Formula 3.20 refer to Principles of pavement design by E.J. Yoder

fc	=	W*L*f/24h	
fc	=	unit stress in the concrete in psi	
W	=	weight of slab, psf 12.5 lb/ft^2	12.5 lb/ft^2
L	=	length of slab in feet	
f	=	average coefficient of subgradebresistance,1.50	
h	=	depth of slab in inch 6 inch	

ปกิธิ พรหมลาบา ณ สกลนคร
สม.9187 T.084-449-6777

หมายเหตุ : ตรวจสอบรายการคำนวณให้มีความสอดคล้องกับแบบก่อสร้าง

ตัวอย่าง รายการคำนวณความแข็งแรง

CET ENGINEERING	CET ENGINEERING COMPANY LIMITED 39/340 Moo 3 Taladkwan Muang Nonthaburi Nonthaburi T.084-4496-777		PAVEMENT		
Email: indy-engineer@live.com	Project :	แบบอาคาร คสล.1 ชั้น และโครงหลังคาเหล็ก	Date	16/7/2012 14:45	
	Owner :	นางสาวชุติญา หลีมปิชาติ	Made by	Checked	Sheet no.
	Location :	อ.เขาสมิง จ.ตราด	PAP		2

			L = 4.0 m	L = 4.3 m	L = 4.5 m	L = 5.0 m	
	fc	=	10.25	11.02	11.53	12.82	psi
	fc	=	145.86	156.79	164.08	182.31	ksc
	fc'	=	324.11	348.42	364.63	406.14	ksc
Joint shall be provided @			4.0 m	4.3 m	4.5 m	5.0 m	

Wire mesh As req'd = $L*C_f*w*h/24fs$

Where : As = area of steel required per foot of width of slab, sq.in.

L = distance between (untied) joint,ft

Cf = Coefficient of subgrade or subbase resistance to slab movement;1.5

w = weight of concrete,lb/cuft(150 pcf for normal concrete

h = slab thicknessd,in.

fs = allowable working stress in the steel,psi

fy = 70,000 psi

fy=70ksi	From A.3.2 of ACI 318-99,Tensile stress in reinforcement ,fs =0.75fy = 52,500 psi				
	As req'd	=	0.024	sq.in./ft	0.502 cm^2/m
Ø 6@200	As used	=	0.067	sq.in./ft	1.413 cm^2/m
Ø 5@200	As used	=	0.046	sq.in./ft	0.981 cm^2/m
Ø 4@200	As used	=	0.030	sq.in./ft	0.628 cm^2/m ***
fy=60ksi	From A.3.2 of ACI 318-99,Tensile stress in reinforcement ,fs =0.75fy = 45,000 psi				
	As req'd	=	0.028	sq.in./ft	0.586 cm^2/m
Ø 6@200	As used	=	0.067	sq.in./ft	1.413 cm^2/m
Ø 5@200	As used	=	0.046	sq.in./ft	0.981 cm^2/m
Ø 4@200	As used	=	0.030	sq.in./ft	0.628 cm^2/m ***

Joints Summary

Contraction joint Shall be provide @4.00 m interval
Dowel RB25x0.30@0.30

Construction joint Shall be provide @4.00 m interval
Dowel RB25x0.30@0.30

Expansion joint Shall be provide @40.00 m interval
Dowel RB25x0.30@0.30

Longitudinal joint Shall be provide @10.00-20.00 m interval
Dowel DB16x0.30@0.30



ปกิธิ พรหมลาบา ณ สกลนคร
สม.9187 T.084-449-6777

หมายเหตุ : ตรวจสอบรายการคำนวณให้มีความสอดคล้องกับแบบก่อสร้าง

ตัวอย่าง รายการคำนวณความแข็งแรง


CET ENGINEERING

Project :		Date :	16/7/2012
Owner :		Col. No :	C-1
Location :		Floor :	ALL

Bi-axial Column Design


Constant :

Yeild Stress, fy (ksc)	=	3,000
Elastic Modulus of Steel, Es (ksc)	=	2,040,000
Comp. Stress of Concrete, fc' (ksc)	=	240
Allowable Stress of Steel, fs (ksc)	=	1,500
Elastic Modulus of Concrete, Ec (ksc)	=	2.36E+05

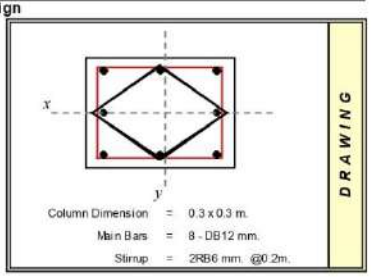

Input :

Bx (m)		=	0.30
Ty (m)		=	0.30
Column Length, L (m)		=	6.40
Column Load, Pcol (kg)		=	10,000
Moment X, Mx (kg-m)		=	500
Moment Y, My (kg-m)		=	500
Main Bars Steel Type :	DB12	x 8	Bars
Stirrup Steel Type :	RB6	Pg = 1.005%	
Use Bars along x-Axis	Max=10	= 3	Bars
Use Bars along y-Axis	Max=10	= 3	Bars
Concrete Covering, c (m)		= 0.030	

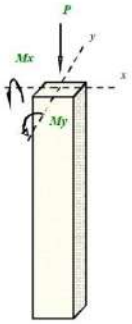

Solve:

Ratio L/r	=	21.33
Type of Column	=	Slender Col.

Case 1 : e<ea (compression control)
Pa = ** N/A ** kg


Case 2 : ea<=e<=eb (compression control)
fa/Fa+fbx/Fbx+fby/Fby = 0.29 < 1 --- OK


Case 3 : e>eb (tension control)
Mx/Mox+My/Moy = ** N/A **

Engineer: ปณิธิ พรหมสาขา ณ สกลนคร
Licence: สย.9187

Spacing of Stirrup :
RB6 mm. @ 0.192 m.
Use 2 RB6 mm. @ 0.20 m.

Interaction Diagram

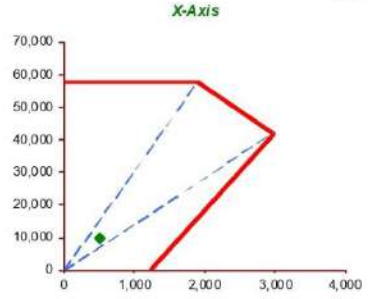

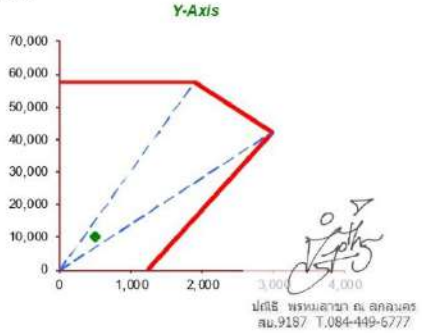


ปณิธิ พรหมสาขา ณ สกลนคร
สย.9187 T.084-449-6777

หมายเหตุ : ตรวจสอบรายการคำนวณให้มีความสอดคล้องกับแบบก่อสร้าง

ตัวอย่าง รายการคำนวณความแข็งแรง

ตารางคำนวณออกแบบฐานรากแผ่โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน

โครงการ แฟ้มข้อมูล
โดย 07/16/12 02:51 PM
ฐานรากหมายเลข F-1 ตำแหน่ง

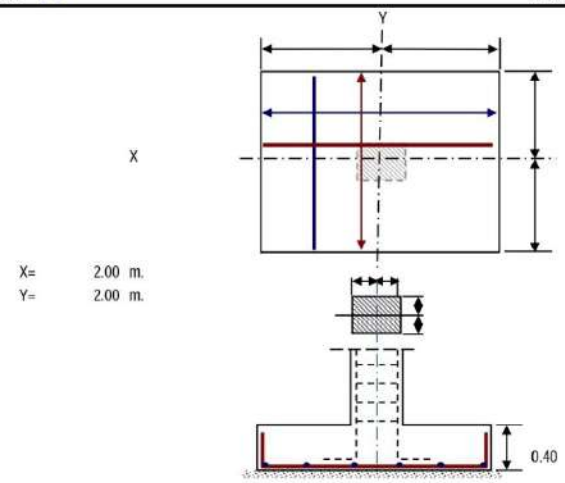

วัสดุ และกลสมบัติ

เหล็กชั้นคุณภาพ	SD xx หรือ SR xx	:	SD 30	
หน่วยแรงใช้งานของเหล็กเสริม, fs		:	1,500	กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
โมดูลัสยืดหยุ่นของเหล็กเสริม		:	2,040,000	กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
กำลังอัดประลัยของคอนกรีต, fc'		:	240	กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
ตัวคูณ		:	0.45	
หน่วยแรงใช้งานของคอนกรีต, fc		:	108.00	กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีต	Ec = 15,210·fc^0.5	:	235,632	กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
n	= Es/E โดยที่ Es = 2,040,000 ksc	:	9	
k	= 1/[1+fs/(n·fc)]	:	0.393	
j	= 1 - k/3	:	0.869	
R	= fc/2·j·k	:	18.45	กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

ขนาดฐานราก และตอม่อ

ความกว้างเสา (แกน X), a	:	0.30	เมตร
ความยาวเสา (แกน Y), b	:	0.30	เมตร
ความกว้างฐานราก (แกน X), B	:	2.00	7
ความยาวฐานราก (แกน Y), T	:	2.00	เมตร
ความลึก, D	:	0.40	เมตร
ระยะหุ้ม	:	0.08	เมตร
ความลึกต่ำสุด, Dmin	:	0.08	ใช้ได้
น้ำหนักฐานราก	:	3,840	กิโลกรัม
แรงตามแกน	:	10,000	kg
	เกิดจริง	ยอมให้	ใช้ได้
แรงแบกทานของดิน (ต้นต่อตารางเมตร)	: 3,460	10,000	กิโลกรัม

ปกิธิ พรหมลาบา ณ สกลนคร
สม.9187 T.084-449-6777

หมายเหตุ : ตรวจสอบรายการคำนวณให้มีความสอดคล้องกับแบบก่อสร้าง

ตัวอย่าง รายการคำนวณความแข็งแรง

			รอบแกน X	รอบแกน Y	
โมเมนต์ดัดรอบแกน		:	0	500	
หน่วยแรงสูงสุด, P/A + M/c./I.		:	3,460	3,835	กิโลกรัมต่อตารางเมตร
หน่วยแรงต่ำสุด, P/A - M/c./I.		:	3,460	3,085	กิโลกรัมต่อตารางเมตร
			ใช้ได้	ใช้ได้	
หน่วยแรงที่ขอบเสา			3,460	3,516	กิโลกรัมต่อตารางเมตร
หน่วยแรงที่ d/2			3,460	3,576	กิโลกรัมต่อตารางเมตร
หน่วยแรงที่ d			3,460	3,636	กิโลกรัมต่อตารางเมตร
โมเมนต์ดัดรอบแกนรวม		:	2,500	2,694	กิโลกรัม-เมตร
แรงเฉือนสำหรับคำนวณแรงยึดหน่วง // แกน x และแกนy			5,882	6,249	กิโลกรัม
แรงเฉือนสำหรับแบบคาน Vd // แกน x และ y			3,758	3,967	กิโลกรัม
แรงเฉือนแบบเจาะทะลุ Vp			6,283	6,621	กิโลกรัม
เหล็กเสริม และกำลังของหน้าตัด					
ขนาดเหล็กเสริม		:	12	12	
จำนวนเส้น			15	15	#
ปริมาณเหล็กเสริม		:	16.96	16.96	ตารางเซนติเมตร
ความลึกประสิทธิผล, d		:	0.31	0.32	เมตร
MR = R·b·d²		:	34,778	37,550	กิโลกรัม-เมตร
		:	singly	singly	ใช้ได้
As = M/[fs·j·d]		:	6.25	6.48	ตารางเซนติเมตร
		:	ใช้ได้	ใช้ได้	
As-temp = [0.0018/0.0020/0.0025]·(b or t)·D		:	16.00	16.00	ตารางเซนติเมตร
		:	ใช้ได้	ใช้ได้	
vd = Vd/Td หรือ Vd/Bd		:	0.61	0.62	กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
vc = 0.29·[f'c]^0.5		:	4.49	4.49	กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
			ใช้ได้	ใช้ได้	
vp, vc = 0.53·[f'c]^0.5		:	1.69	8.21	กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
		:		ใช้ได้	
เส้นรอบรูป เพื่อถ่ายเทแรงยึดหน่วง					
หน่วยแรงยึดหน่วงยอมให้ < 11 (RB) or < 35 (DB)		:	35.00	35.00	กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
เส้นรอบรูปที่ต้องการ		:	6.30	6.44	เซนติเมตร
เส้นรอบรูปเหล็กเสริมจริง		:	56.55	56.55	เซนติเมตร

หมายเหตุ (1) โมเมนต์รอบแกน X จะคำนวณได้เหล็กเสริมตามยาว (ตั้งฉากแกน X หรือขนานแกน Y) หรือกลับกัน



ปกิธิ พรหมลาบา ณ สกลนคร
สม.9187 T.084-449-6777

หมายเหตุ : ตรวจสอบรายการคำนวณให้มีความสอดคล้องกับแบบก่อสร้าง

ตัวอย่าง หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม



หนังสือรับรอง

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เขียนที่ 293/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 89 แขวงบางอ้อ
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นายคมศร พรไสภณ อายุ 59 ปี เชื้อชาติไทย อยู่บ้านเลขที่ 293/1 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 89 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ได้รับอนุญาตให้เป็นวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล ตามใบอนุญาตเลขที่ สก. 2643 ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 และยังไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2542 เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทห้องบรรจุ ขนาด 48 กก. จำนวน 20 หน่วย ณ. บริษัท ทรีบอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 700/432 หมู่ 7 ตำบลคลองหัวพ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยข้าพเจ้าเป็นผู้คำนวณตามแบบและรายการคำนวณที่ข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้ว


.....

(นายคมศร พรไสภณ สก. 2643) วิศวกร


หมายเหตุ : วิศวกรต้องเป็นระดับสามัญขึ้นไป

ภาคผนวก ๒
ตัวอย่างแบบ
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ระยะที่ ๑


ตัวอย่างแบบแผนผังโดยสังเขป

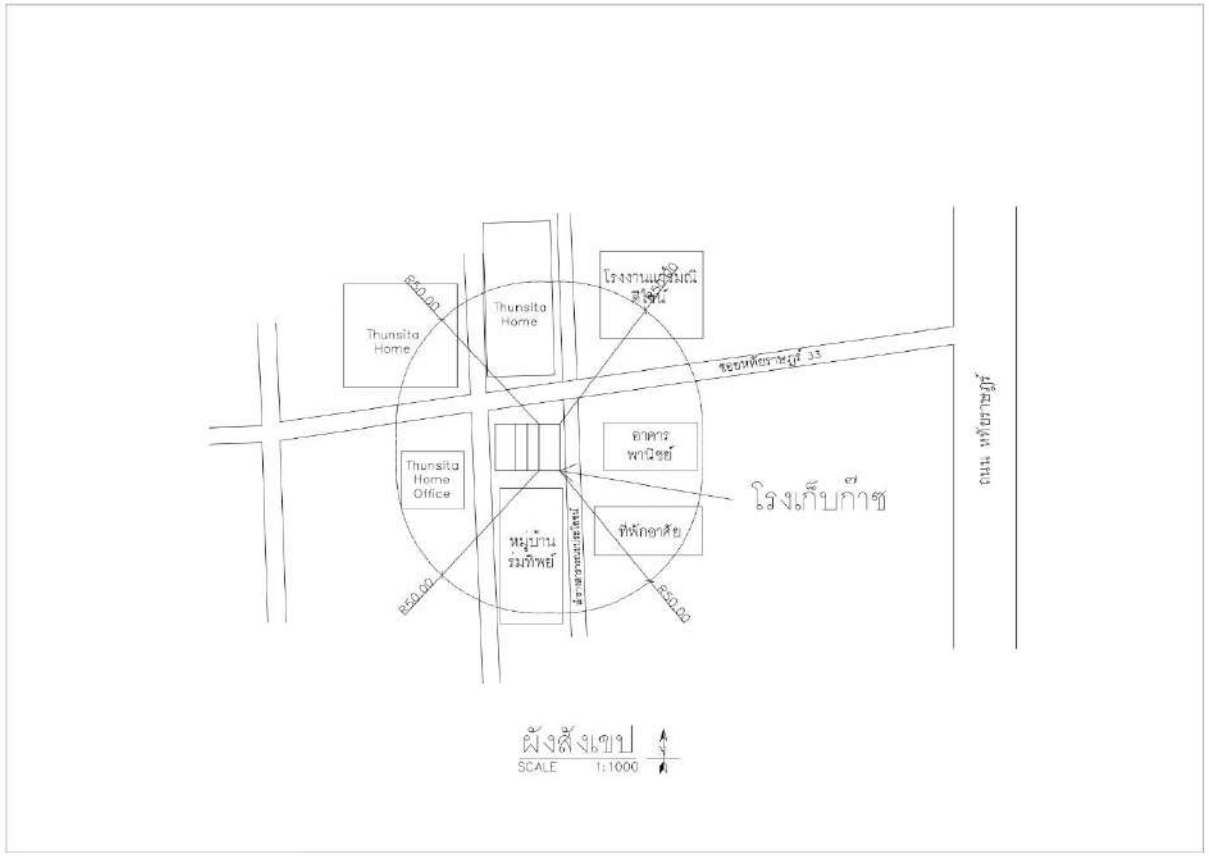


ตัวอย่าง แบบแผนผังบริเวณ

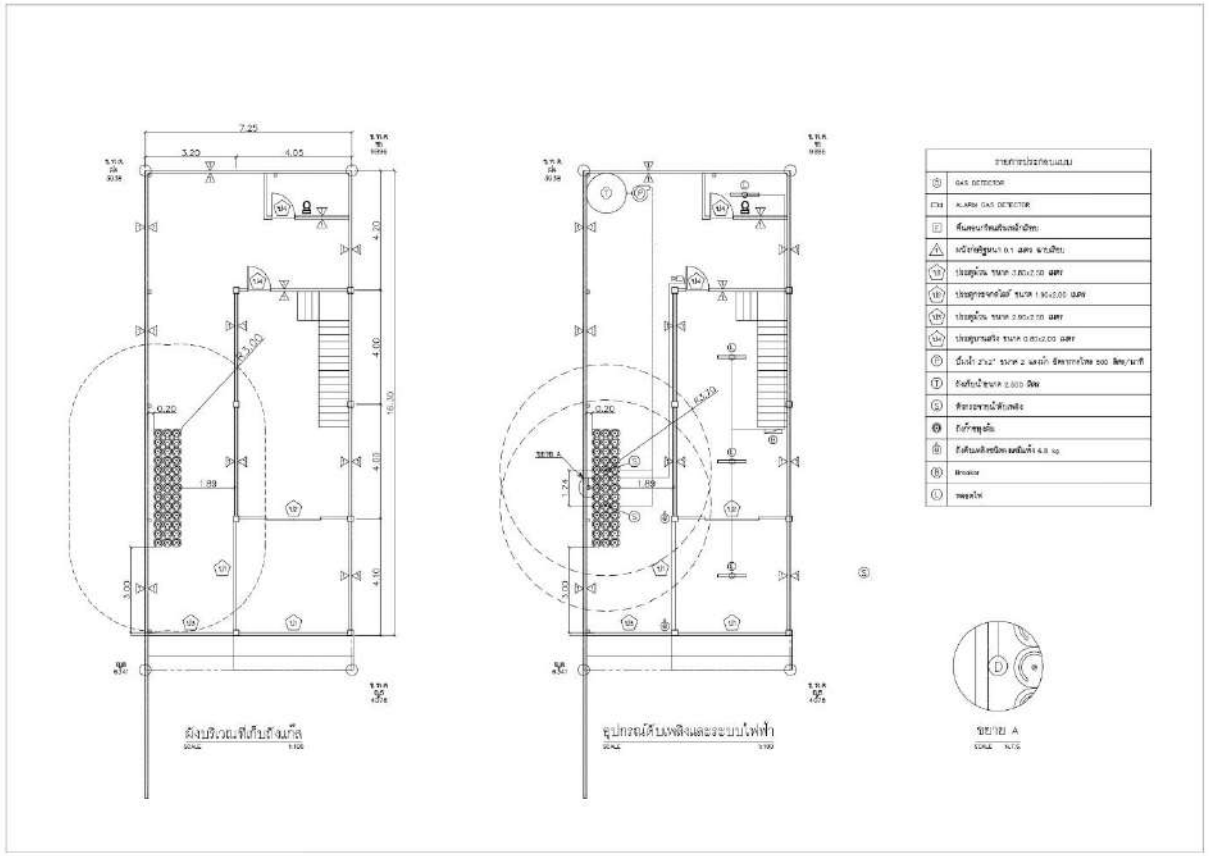

ตัวอย่าง แบบก่อสร้าง

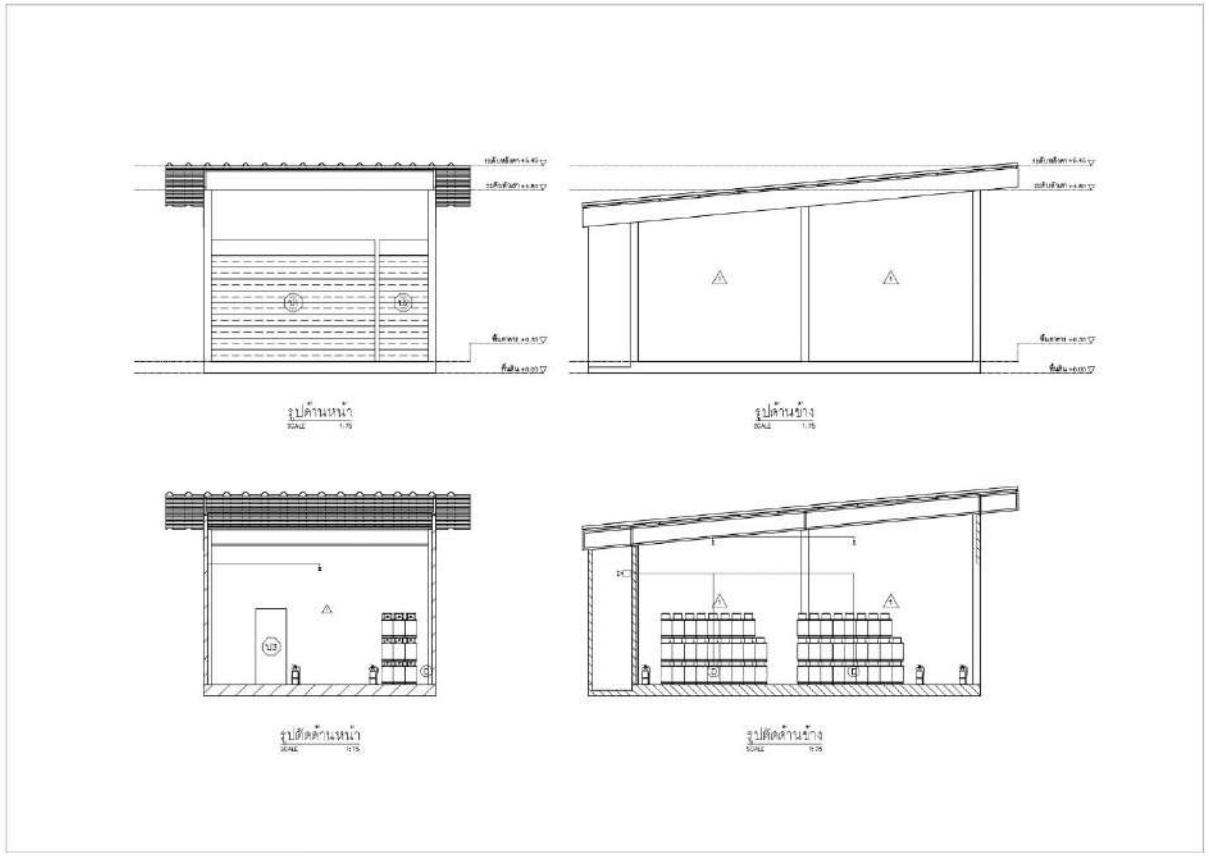

ตัวอย่าง แบบก่อสร้างกำแพงกันไฟ (ถ้ามี)

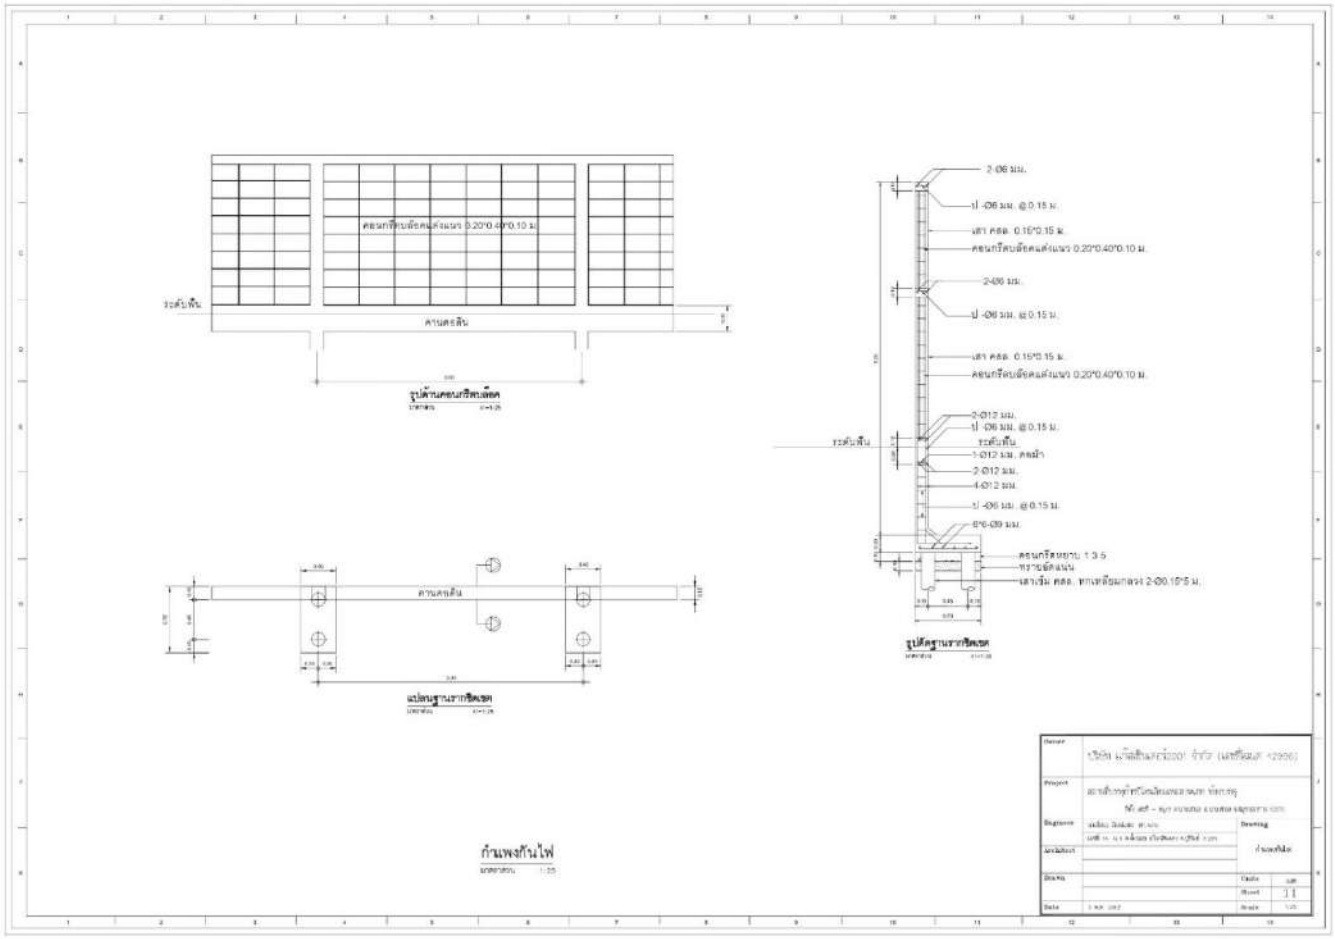

ภาคผนวก ๓
ตัวอย่างแบบหนังสือการออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ระยะที่ ๑

ตัวอย่าง หนังสือการออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ (ระยะที่ ๑) ไว้พิจารณา



ที่ พน ๐๔๐๓ /

กรมธุรกิจพลังงาน
ศูนย์เดนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๙
๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐

xxxxx ๒๕xx

เรื่อง คำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทร้านจำหน่าย ลักษณะที่สอง

เรียน นาย/นางสาวxxx xxxxxx

อ้างถึง คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ (แบบ ธพ.ก.๑) ลงวันที่ x xxxxx ๒๕xx

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณ และแบบแปลนพื้น จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงนาย/นางสาวxxx xxxxxx ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย ลักษณะที่สอง ร้านจำหน่าย ชื่อ "xxxxxx" ตั้งอยู่เลขที่ xx ซอยxxx แขวงxxxxx เขตxxxxx กรุงเทพมหานคร พร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา นั้น

กรมธุรกิจพลังงานได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบพิจารณาให้แล้ว เห็นว่าถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย จึงรับคำขอรับใบอนุญาตไว้พิจารณา พร้อมเห็นชอบแบบผังบริเวณ และแบบแปลนพื้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

อนึ่ง ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องติดตั้งตามแบบผังบริเวณ และแบบแปลนพื้น ให้ถูกต้องตรงตามแบบที่ได้ตรวจสอบไว้ เมื่อแล้วเสร็จต้องแจ้งให้กรมธุรกิจพลังงานทราบเพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบสถานที่ติดตั้ง พร้อมแนบสำเนาสัญญาประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

(นายxxxx xxxxxxx)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
โทร. ๐ ๒๗๔๔ ๔๘๐๙
โทรสาร ๐ ๒๗๔๔ ๔๘๐๐

ภาคผนวก ๔
ตัวอย่างเอกสาร
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ระยะที่ ๒

ตัวอย่าง คำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการ (ธพ.ก.๑) ระยะที่ ๒

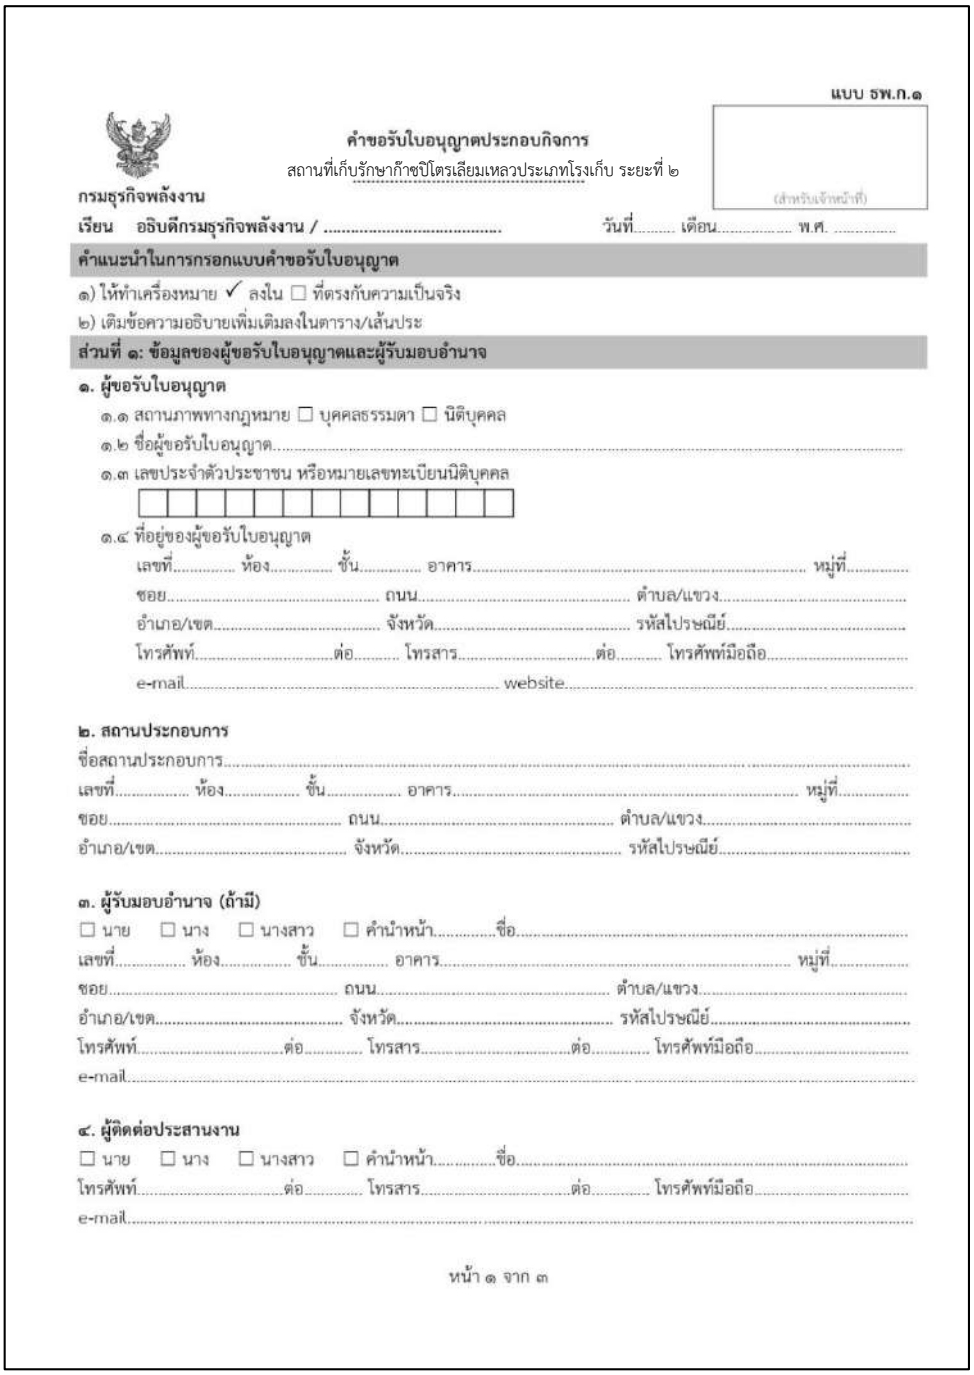

แบบ ธพ.ก.๑

คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ

สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ระยะที่ ๒

(สำหรับเจ้าหน้าที่)

กรมธุรกิจพลังงาน

เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน / ..... วันที่..... เดือน..... พ.ศ. .....

คำแนะนำในการกรอกแบบคำขอรับใบอนุญาต

๑) ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงใน ☐ ที่ตรงกับความเป็นจริง

๒) เติมข้อความอธิบายเพิ่มเติมลงในตาราง/เส้นประ

ส่วนที่ ๑: ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้รับมอบอำนาจ

๑. ผู้ขอรับใบอนุญาต

๑.๑ สถานภาพทางกฎหมาย ☐ บุคคลธรรมดา ☐ นิติบุคคล

๑.๒ ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต.....

๑.๓ เลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขทะเบียนนิติบุคคล

๑.๔ ที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต

เลขที่..... ห้อง..... ชั้น..... อาคาร..... หมู่ที่.....

ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....ต่อ..... โทรสาร.....ต่อ..... โทรศัพท์มือถือ.....

e-mail..... website.....

๒. สถานประกอบการ

ชื่อสถานประกอบการ.....

เลขที่..... ห้อง..... ชั้น..... อาคาร..... หมู่ที่.....

ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

๓. ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คำนำหน้า.....ชื่อ.....

เลขที่..... ห้อง..... ชั้น..... อาคาร..... หมู่ที่.....

ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....ต่อ..... โทรสาร.....ต่อ..... โทรศัพท์มือถือ.....

e-mail.....

๔. ผู้ติดต่อประสานงาน

☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ คำนำหน้า.....ชื่อ.....

โทรศัพท์.....ต่อ..... โทรสาร.....ต่อ..... โทรศัพท์มือถือ.....

e-mail.....

หน้า ๑ จาก ๓

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งระบุระยะที่ ๒ ต่อท้ายประเภทกิจการ

ตัวอย่าง คำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการ (ธพ.ก.๑) ระยะที่ ๒ (หน้า ๒)

ส่วนที่ ๒: เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอรับใบอนุญาต

๕. เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอรับใบอนุญาต

☐ (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคล)

☐ (๒) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

☐ (๓) สำเนาเอกสารสิทธิในที่ดิน ○ โฉนดที่ดิน ○ น.ส.๓ ○ น.ส.๓ก ○ ส.ค.๑ ○ อื่นๆ.....

☐ (๔) สำเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่าว

☐ (๕) สำเนาหนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

☐ (๖) แผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณและแบบก่อสร้าง ระบบความปลอดภัย ระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบท่อน้ำดับเพลิง ระบบบำบัดน้ำเสียหรือแยกน้ำปนเปื้อนก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบอุปกรณ์นิรภัย แบบระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า และสิ่งปลูกสร้างอื่น แล้วแต่กรณี จำนวน ๓ ชุด

☐ (๗) รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงและระบบที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑ ชุด

☐ (๘) หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

☐ (๙) สำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ทำทางเชื่อมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคล หรือสำเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสำเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (ให้นำมายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)

☐ (๑๐) สำเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (ให้นำมายื่นก่อนพิจารณาออกใบอนุญาต)

☐ (๑๑) หนังสือแสดงการเป็นตัวแทนค้าต่างของผู้ค้าน้ำมัน

☐ (๑๒) หนังสือรับรองถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว

☐ (๑๓) สำเนาหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง. ๔) เฉพาะคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว และสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทโรงบรรจุ

☐ (๑๔) อื่น ๆ (ถ้ามี).....

.....

.....

หมายเหตุ

* สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังเก็บและจ่ายก๊าซ ไม่ต้องยื่นหลักฐานตาม (๖) เฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียหรือแยกน้ำปนเปื้อนก๊าซปิโตรเลียมเหลว (๙) และ (๑๑)

** สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ซึ่งใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม ไม่ต้องยื่นหลักฐานตาม (๕) (๖) เฉพาะระบบท่อดับเพลิง ระบบบำบัดน้ำเสียหรือแยกน้ำปนเปื้อนก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระบบอุปกรณ์นิรภัย ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (๗) (๘) (๙) และ (๑๑)

หน้า ๒ จาก ๓

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

ตัวอย่าง คำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการ (ธพ.ก.๑) ระยะที่ ๒ (หน้า ๓)

ส่วนที่ ๓: ลักษณะการประกอบกิจการ

๖. ข้อมูลภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรลียมเหลว

ประเภท	ปริมาตรต่อถัง (ลิตร)	จำนวน (ถัง)	ปริมาณรวม (ลิตร)
๑. ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว			
๒. ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม			
ปริมาณรวม			

๗. ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี)

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานและข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ขอรับใบอนุญาต


( )

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

หน้า ๓ จาก ๓

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

ตัวอย่าง สำเนาสัญญาประกันภัยหรือกรมธรรม์ประกันภัย

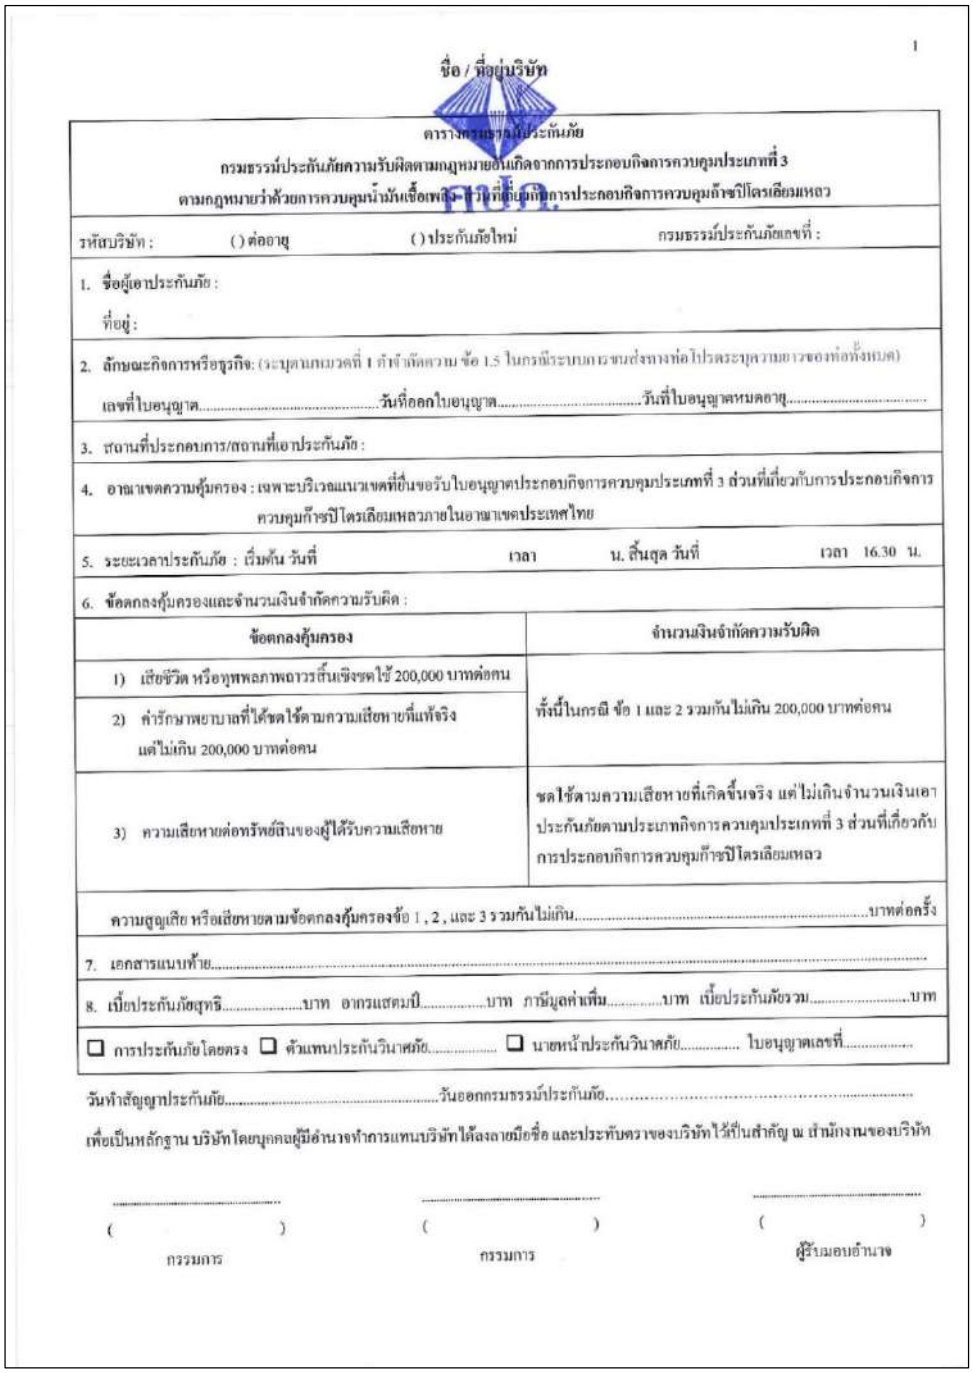

1

ชื่อ / ที่อยู่บริษัท

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง - ชั่วที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว

รหัสบริษัท : ( ) ต่ออายุ ( ) ประกันภัยใหม่ กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ :

1. ชื่อผู้เอาประกันภัย :
ที่อยู่ :

2. ลักษณะกิจการหรือธุรกิจ: (ระบุตามหมวดที่ 1 คำจำกัดความ ข้อ 1.5 ในกรณีระบบการขนส่งทางท่อโปรดระบุความยาวของท่อทั้งหมด)
เลขที่ใบอนุญาต.....วันที่ออกใบอนุญาต.....วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ.....

3. สถานที่ประกอบการ/สถานที่เอาประกันภัย :

4. อาณาเขตความคุ้มครอง : เฉพาะบริเวณแนวเขตที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในอาณาเขตประเทศไทย

5. ระยะเวลาประกันภัย : เริ่มต้น วันที่ เวลา น. สิ้นสุด วันที่ เวลา 16.30 น.

6. ข้อตกลงคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิด :

ข้อตกลงคุ้มครอง	จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
1) เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงชดใช้ 200,000 บาทต่อคน	ทั้งนี้ในกรณี ข้อ 1 และ 2 รวมกันไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน
2) ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 200,000 บาทต่อคน	
3) ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย	ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ความสูญเสีย หรือเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 , 2 , และ 3 รวมกันไม่เกิน.....บาทต่อครั้ง

7. เอกสารแนบท้าย.....

8. เบี้ยประกันภัยสุทธิ.....บาท อากรแสตมป์.....บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....บาท เบี้ยประกันภัยรวม.....บาท

☐ การประกันภัยโดยตรง ☐ ตัวแทนประกันวินาศภัย..... ☐ นายหน้าประกันวินาศภัย..... ใบอนุญาตเลขที่.....

วันทำสัญญาประกันภัย.....วันออกกรมธรรม์ประกันภัย.....


เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทโดยบุคคลผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทได้ลงลายมือชื่อ และประทับตราของบริษัทไว้ ณ สำนักงานของบริษัท

( ) กรรมการ ( ) กรรมการ ( ) ผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : รายการตรวจสอบ

๑. ชื่อผู้เอาประกันต้องตรงกับผู้ขอรับใบอนุญาต
๒. ลักษณะกิจการต้องตรงกับประเภทที่ขอรับใบอนุญาต
๓. สถานที่เอาประกันต้องตรงกับสถานที่ขอรับใบอนุญาต
๔. อาณาเขตความคุ้มครองต้องครอบคลุมกิจการที่ขอรับใบอนุญาต
๕. ระยะเวลาต้องครอบคลุมการประกอบกิจการ
๖. ข้อตกลงคุ้มครองตรงตามกฎหมายกำหนด

ตัวอย่าง สำเนาบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว

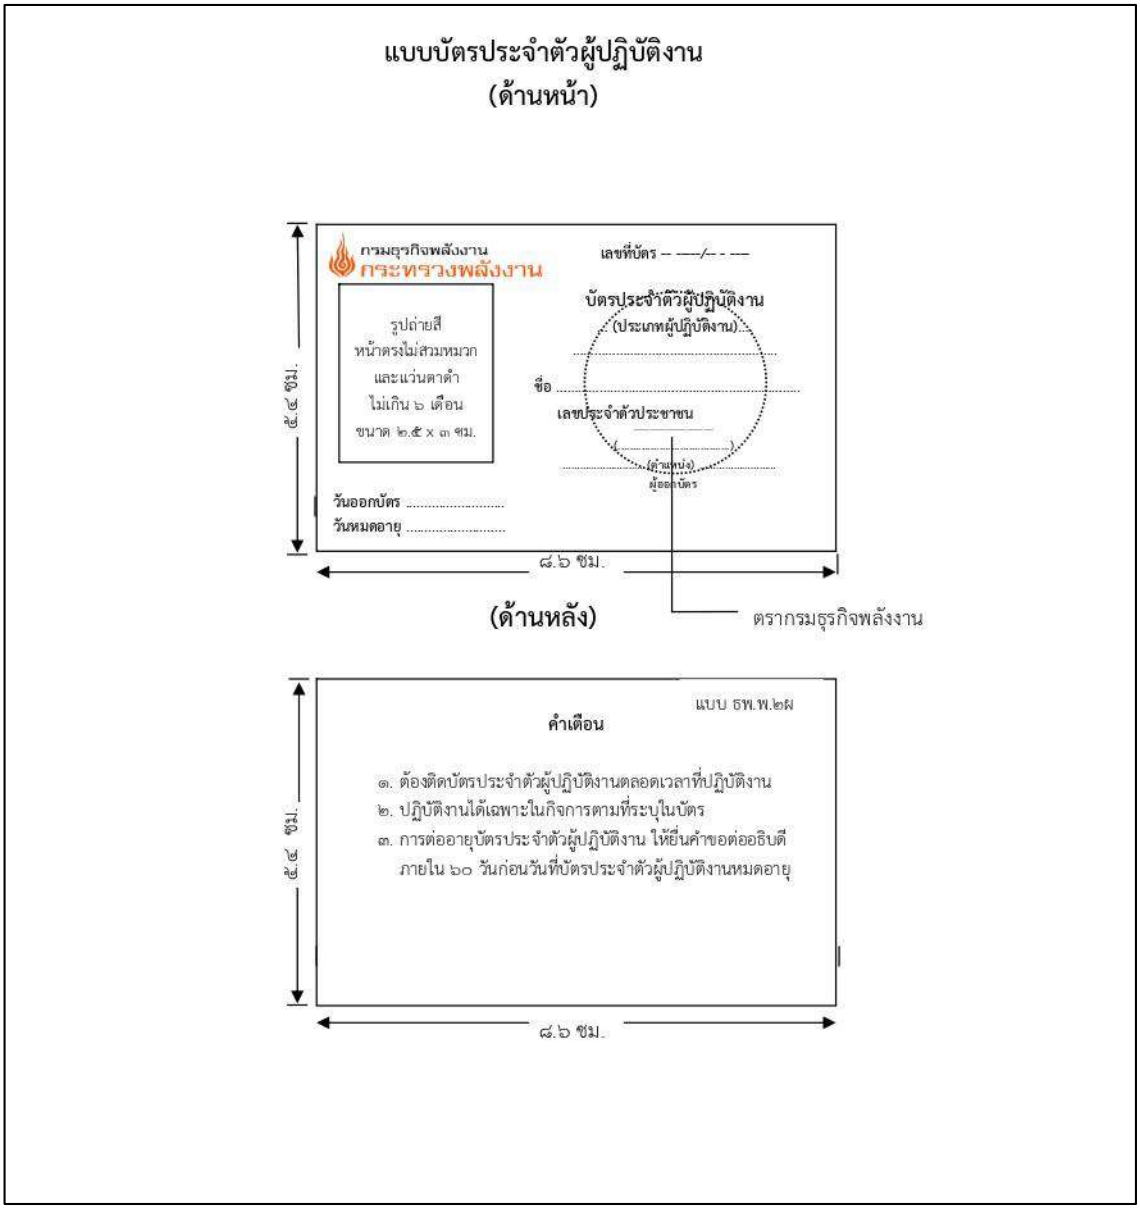

หมายเหตุ : ประเภทผู้ปฏิบัติงานต้องตรงตามที่ขอรับใบอนุญาต และบัตรต้องไม่หมดอายุ

ภาคผนวก ๕
ตัวอย่างหนังสือ
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ

ตัวอย่างหนังสือออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓



ที่ พน ๐๔๐๓/xxxx

กรมธุรกิจพลังงาน
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๙
๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร
กทม. ๑๐๙๐๐

xx xxxxx ๒๕xx

เรื่อง คำสั่งออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท xxxxx จำกัด

อ้างถึง คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจฯ (แบบ ธพ.ก.๓ ระยะที่ ๒) ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท xxxxx จำกัด ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ เลขที่ xx หมู่ที่ x ถนนxxx แขวงxxxx เขตxxxxx กรุงเทพมหานคร ใบอนุญาตเลขที่ กท๑๗๑xxxx พร้อมทั้งได้จัดส่งเอกสารหลักฐานมาให้กรมธุรกิจพลังงาน เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ นั้น

กรมธุรกิจพลังงานได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ สำหรับโรงเก็บดังกล่าวให้แล้ว จึงขอให้ท่านไปชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๑๙ เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ หรือที่ธนาคารกรุงไทย ตามแบบชำระค่าธรรมเนียมที่ส่งมาด้วย เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และนำหลักฐานการชำระเงินไปรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ที่ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน **ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากไม่มารับใบอนุญาตภายในกำหนดเวลา ถือว่าสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ และกรมธุรกิจพลังงานจะจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบต่อไป**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายxxx xxxxx)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

กองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว
โทร. ๐ ๒๗๙๔ ๔๘๒๖
โทรสาร. ๐ ๒๗๙๔ ๔๘๐๐

ตัวอย่างแบบชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภท ๓

กรมธุรกิจพลังงาน	แบบชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประจำปี ๒๕xx
ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต	บริษัท xxxxx จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ กท๑๗๑xxxx
ประเภท	☑ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ
ที่ตั้งสถานประกอบการ	xx หมู่ที่ x ถนนxxx ตำบลxxx อำเภอxxx กรุงเทพมหานคร

ขอชำระค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

๑. ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมก๊าซปิโตรเลียมเหลว

☑ ออกใบอนุญาตใหม่ ☐ ต่ออายุใบอนุญาต ☐ โอนใบอนุญาต ☐ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ☐ ใบแทนใบอนุญาต

เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

๒. การอนุญาตใช้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม

เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

จำนวนเงินที่ชำระทั้งสิ้น ๕๐๐ บาท ห้าร้อยบาทถ้วน

ลายมือชื่อ.....ผู้รับเงิน ลายมือชื่อ.....ผู้ชำระเงิน

( ) ( )

วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

หมายเหตุ มาตรา ๖๘ ผู้รับใบอนุญาตไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบการที่ระบุในใบอนุญาต หากไม่ดำเนินการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

แบบชำระเงิน วันที่ / Date.....

☐ ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน

☐ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Comp.code ๔๐๑๙๙) ค่าธรรมเนียม ๒๕ บาท

Customer Name /ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท xxxxx จำกัด

Ref. ๑ เลขที่ใบอนุญาต : กท๑๗๑xxxx

Ref. ๒ กฎหมาย : พรบ. ๒๕๔๒

จำนวนเงินที่ชำระ (ชำระเต็มจำนวนเท่านั้น) - ๕๐๐ - บาท (ตัวอักษร) (ห้าร้อยบาทถ้วน)

O เงินสด

O เดบิต ทุกธนาคาร (ชำระที่ศูนย์บริการธุรกิจพลังงานเท่านั้น)

O เครดิต ทุกธนาคาร เสียค่าธรรมเนียม ๑ % (ชำระที่ศูนย์บริการธุรกิจพลังงานเท่านั้น)

O เช็คของธนาคาร สั่งจ่ายในนาม "กระทรวงการคลัง" (ชำระที่ศูนย์บริการธุรกิจพลังงานเท่านั้น)

หมายเลขเช็ค.....ธนาคาร.....สาขา.....วันที่.....

ศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน

โทร ๐ - ๒๗๙๔ - ๔๕๕๕

ตัวอย่างหนังสือนำส่งศูนย์บริการธุรกิจพลังงาน เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กธก. สร. โทร. ๔๘๒๖

ที่ พน ๐๔๐๓.๔/ **วันที่**

เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ สถานที่บรรจุเก็บรักษาปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ

เรียน ผศ.บช.

กธก. ขอให้เก็บเงินค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บของ บริษัท xxxxx จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ xx หมู่ที่ x ถนนxxx ตำบลxxx อำเภอxxxx กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ได้รับอนุญาตฯ ต้องชำระค่าธรรมเนียม ดังนี้

๑. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จำนวน ๒๐๐ บาท

๒. ค่าธรรมเนียมการใช้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม เป็นเงิน ๓๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)

ทั้งนี้ได้แนบใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่บรรจุเก็บรักษาปิโตรเลียมเหลวประเภทตรงเก็บ เลขที่ กท๑๗๑xxxx จำนวน ๑ ฉบับ มาด้วยแล้ว **อนึ่ง หากผู้ขออนุญาตไม่มาชำระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน ขอให้แจ้ง กธก.ให้ทราบด้วย เพื่อจักได้จำหน่ายเรื่องออกจากสารบบต่อไป**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเก็บเงินค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต่อไป

(นายxxx xxxxx)

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ตัวอย่างใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (หน้าหน้า)

ใบอนุญาตเลขที่ กท๑๗๑xxxx



แบบ ธพ.ก.๒

กรมธุรกิจพลังงาน

ใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ

ใบอนุญาตนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท xxxxx จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ xx ซอยxxxxx
แขวงxxx เขตxxx กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓
ตามมาตรา ๑๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒

ห้องบรรจุ บริษัท xxxxxxx จำกัด
ตั้งอยู่ เลขที่ xx หมู่ที่ x ถนนxxx
ตำบลxxx อำเภอxxxx กรุงเทพมหานคร

ใบอนุญาตนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕xx

ออกให้ ณ วันที่ xx เดือน xxxx พ.ศ. ๒๕xx

(นายxxx xxxxx)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ผู้อนุญาต

ตัวอย่างใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ (หน้าหลัง)

หมายเหตุ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบ ธพ.ก.๓ ภายในหกสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ

รายการอนุญาต

อนุญาตให้ใช้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม ขนาด xx กิโลกรัม จำนวน xx ถัง รวม xxx กิโลกรัม (x,xxx ลิตร)